

**HPMO-04-D1L1H0-A1
HPMO-06-D1L1H0-A1
HPMO-08-D1L1H3-A1
HPMO-10-D1L1H3-A1
HPMO-12-D1L3H9-A1
HPMO-14-D1L3H9-A1
HPMO-16-D1L3H9-A1**


TEPELNÉ ČERPADLÁ

**VZDUCH-VODA
MONOBLOK
4-16kW**



UPOZORNENIE:

Pred inštaláciou alebo servisom zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte ho pre ďalšie použitie.

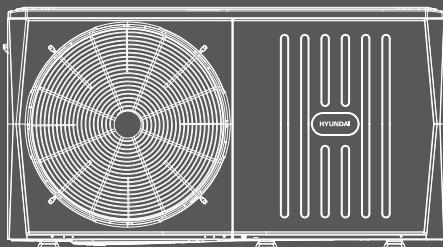

DOKUMENTÁCIA

Dokumentácia pre inštaláciu (pre montáž, servis)

heslo hyundai0608



Dokumentácia pre užívateľa (SK, CZ)



Pomocou vyššie uvedených QR kódov je možné stiahnuť aktuálnu dokumentáciu.

DODANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Súčasťou balenia vnútornej jednotky je:

- mechanický vodný filter (povinný pre záruku)
- snímač teploty (teplota vody v nádrži TÜV (T5), alternatívne je možné ho použiť pre teplotu vody v zóne 2 (dĺžka 10m))
- káblavý ovládač
- koncový odpor (pre kaskádové zapojenie)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri každom zásahu do zariadenia je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy. Montáž a údržbu môže vykonávať výlučne iba kvalifikovaný personál. Skontrolujte, či napätie a frekvencia siete zodpovedajú požadovaným hodnotám, pričom je potrebné zohľadniť špecifické podmienky miesta inštalácie a špecifické podmienky pre odber elektrickej energie každého ďalšieho prístroja napojeného na ten istý elektrický obvod. Jednotky prepravujte v originálnom balení až na miesto ich inštalácie.

VÝSTRAHA

- pred akýmkoľvek zásahom do jednotiek alebo údržbou je potrebné vypnúť el. napájanie
- pri nedodržaní tohto návodu výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruka zaniká
- jednotky je potrebné inštalovať odborne a podľa platných noriem
- pred inštaláciou je potrebné, ak je to možné, namontovať predpísané alebo voliteľné príslušenstvo
- prívodné el. napätie musí byť v povolenom rozsahu
- jednotky musia byť riadne elektricky odizolované, podľa platných lokálnych predpisov

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Umiestnenie jednotiek na nasledovných miestach môže zapríčiniť ich nefunkčnosť:

- miesta s vazelinou
- miesta, kde sa vo vzduchu nachádzajú jedovaté plyny alebo horľavé materiály
- miesta, kde sa nachádzajú mastné výparы
- v silnom elektromagnetickom poli
- miesta, kde sa vyparujú kyslé a zásadité roztoky
- miesta s vysokou vlhkosťou

JEDNOTKA

Uistite sa, že:


- je dostatočný priestor na inštaláciu a údržbu a je dodržaný minimálny vyžadovaný priestor okolo jednotky
- nie je zabránené prúdeniu vzduchu na nasávaní a výfuku z jednotky rôznymi prekážkami
- je jednotka umiestnená na suchom mieste s dobrou cirkuláciou vzduchu
- je jednotka umiestnená na rovnej a vodorovnej podpere s dostatočnou nosnosťou a pevnosťou (konzola, podstavce, betónový základ), je zabezpečená proti prevrhnutiu (napr. silný vietor) a je zabezpečený správny odtok vody vytvorený pri odmrazovaní
- je jednotka osadená na vhodných antivibračných podložkách
- hluk a kondenzačné teplo neobťažuje okolie
- miesto inštalácie je chránené pred mrazom (ak má byť jednotka dlhodobo odpojená od el. energie, je potrebné z nej vypustiť vodu a vysušiť okruh, inak pri nízkej okolitej teplote môže dôjsť k zamrznutiu vody a poškodeniu výmenníka tepla)
- je zaručené jednoduché napojenie elektrických vodičov a potrubí
- je zabezpečené miesto pre odtok z poistného ventilu
- neinštalujete jednotku v blízkosti tepelných zdrojov a ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu
- neinštalujete jednotku vedľa spálne alebo miest, kde by hluk komponentov rušil okolie
- je jednotka nainštalovaná aspoň 1m od el. zariadení

Jednotka obsahuje chladivo R32 patriace do triedy A2L (nízka toxicita, nízka horľavosť). Pri práci dodržiavajte bezpečné postupy a zabezpečte vetranie.



Riziko požiaru / horľavé látky (R32)


Po montáži odoberte ochranný panel z jednotky
(ak je ním jednotka vybavená).

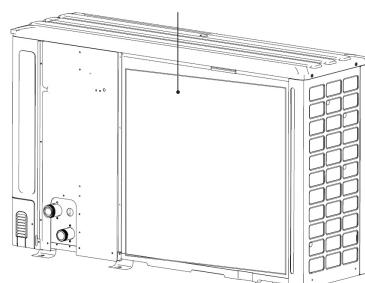


MINIMÁLNY VYŽADOVANÝ PRIESTOR

Maximálna povolená dĺžka pre snímač je 20m. Dodaný snímač má dĺžku 10m.

Pre optimalizáciu účinnosti je potrebné inštalovať nádrž na TÚV a 3-cestný ventil (externá dodávka), čo najbližšie ku jednotke (do 5m) (pre aplikácie s TÚV).

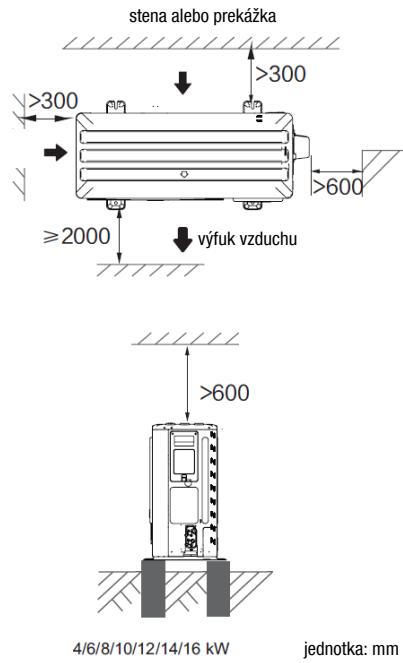

Inštalácia viacerých jednotiek:

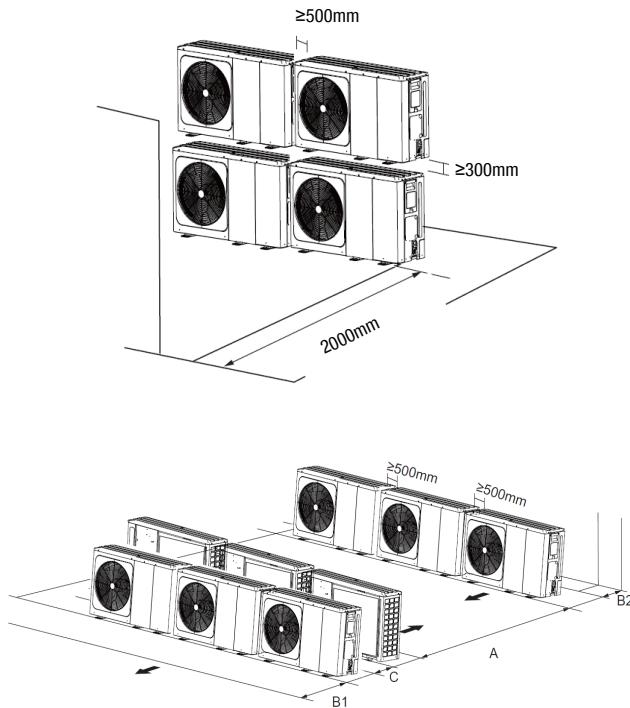


	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)
4-6kW	≥3000	≥2000	≥300	≥600
8-16kW	≥3000	≥2000	≥300	≥600

PREVÁDKOVÝ ROZSAH

Jednotka	
Teplota vody na výstupe (vykurovanie)	+12°C až +65°C
Teplota vody na výstupe (chladenie)	+5°C až +25°C
Teplota TÚV	+12°C až +60°C
Vonkajšia teplota (vykurovanie)	-25°C až +35°C
Vonkajšia teplota (chladenie)	-5°C až +43°C
Vonkajšia teplota (ohrev TÚV)	-25°C až +43°C
Tlak vody	1-3 bar
	0,4-0,9 m ³ /h (4kW)
	0,4-1,25 m ³ /h (6kW)
	0,4-1,65 m ³ /h (8kW)
	0,4-2,1 m ³ /h (10kW)
	0,7-2,5 m ³ /h (12kW)
	0,7-2,75 m ³ /h (14kW)
	0,7-3,0 m ³ /h (16kW)

PREVÁDKOVÝ ROZSAH - VYKUROVANIE

Teplota vody na výstupe (T_{w_out}) v závislosti od vonkajšej teploty (T_4).

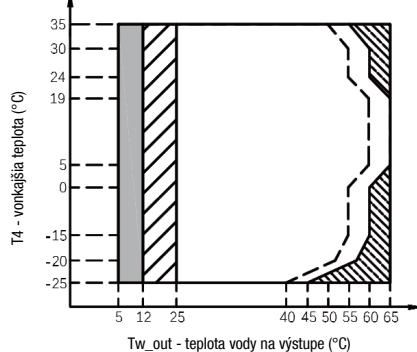

Pokial je nastavenie IBH/AHS povolené, zapne sa len IBH/AHS.

Pokial je nastavenie IBH/AHS zakázané, zapne sa len kompresor (počas prevádzky môže dojsť k obmedzeniu alebo ochrane).


Prevádzka kompresorom s možným obmedzením prevádzky alebo ochranou.

Kompresor sa vypne, zapne sa len IBH/AHS.

Maximálna teplota vody na vstupu pre prevádzku kompresoru.

PREVÁDKOVÝ ROZSAH - CHLADENIE


Teplota vody na výstupe (T_{w_out}) v závislosti od vonkajšej teploty (T_4).

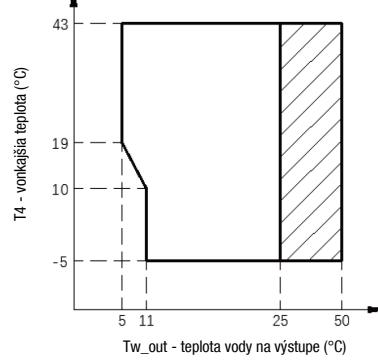

Prevádzka kompresorom s možným obmedzením prevádzky alebo ochranou.

PREVÁDZKOVÝ ROZSAH - OHREV TÚV

Teplota vody na výstupe (Tw_out) v závislosti od vonkajšej teploty (T4).

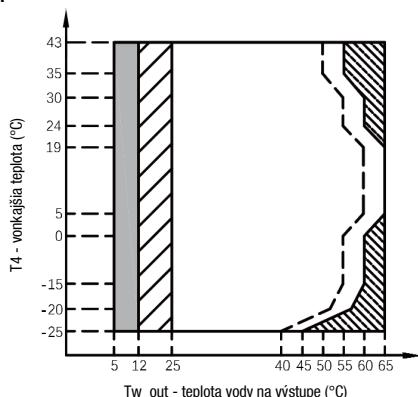

Pokiaľ je nastavenie IBH/AHS povolené, zapne sa len IBH/AHS.
Pokiaľ je nastavenie IBH/AHS zakázané, zapne sa len kompresor (počas prevádzky môže dôjsť k obmedzeniu alebo ochrane).


- Prevádzka kompresorom s možným obmedzením prevádzky alebo ochranou.
- Kompresor sa vypne, zapne sa len IBH/AHS.
- Maximálna teplota vody na vstupe pre prevádzku kompresoru.

INŠTALÁCIA



Jednotku neinštalujte na stranu, kde je prevládajúci vietor.

Jednotka by mala byť inštalovaná v tieni a nemala by byť vystavovaná (výmenník) priamemu slnečnému žiareniu.

Pri inštalácii na miesta, kde dochádza k silnému sneženiu, umiestnite vonkajšiu jednotku v dostatočnej výške od terénu a zabezpečte ju proti zasneženiu (napr. strieška (600mm nad jednotku)).

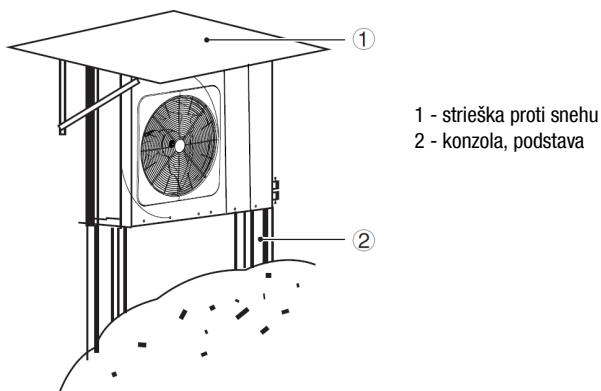

V prípade umiestnenia jednotky na terén, je potrebné zabezpečiť pod jednotkou dostatočne pevný betónový základ s výškou aspoň 300mm. Jednotku ukotvite skrutkami.

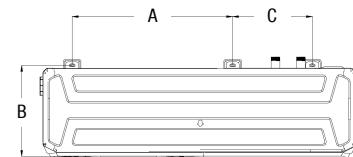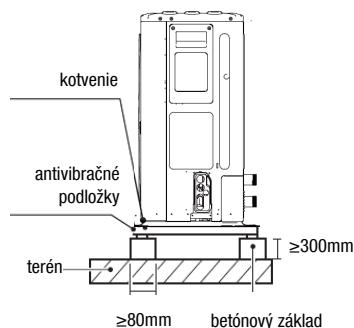

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HPMO 4-6kW	663	375	330
HPMO 8-16kW	656	456	363


Počas prevádzky vo vykurovaní, sa za určitých podmienok na výmenníku jednotky tvorí námraza, ktorá sa podľa potreby automaticky odstráni režimom odmrazovania. Pri odmrazovaní sa tvorí väčšie množstvo vody a preto je nutné zabezpečiť okolo jednotky odvodňovací kanál alebo iné, vhodné odvodnenie (napr. odtoková rúra priamo v základe pod jednotkou).

Je zodpovednosťou inštalatéra vykonať inštaláciu tak, aby nedochádzalo k zamízaniu vody a tvorbe ľadu okolo jednotky a na jednotke. Pri nadmernej tvorbe ľadu by mohlo dôjsť k poškodeniu jednotky a strate záruky.


Pozn.: jednotka je v spodnej časti (vani) vybavená el. odporovým káblom a navýše obsahuje svorky pre pripojenie doplnkového el. odporového kábla do odtokového potrubia (externá dodávka - max. 40W záťaž) (odporúča sa doplniť pre inštalácie vo veľmi nízkych teplotách).

Odtok z jednotky:

Modely 4-6kW

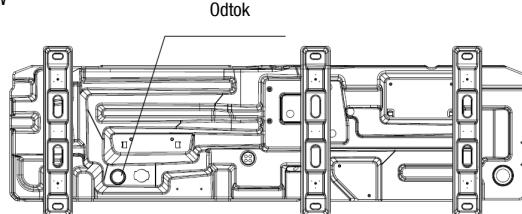


Modely 8-16kW

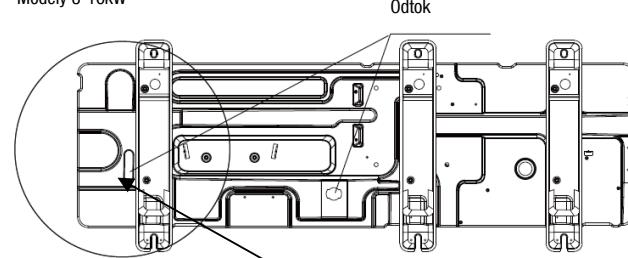

Tento odtok je zaslepený gumiou.
Pokiaľ nepostačuje malý odtok, je možné odobráť zaslepenie a použiť aj tento odtok.


Na modeloch 12-16kW odmontujte prepravný držiak kompresora!!!

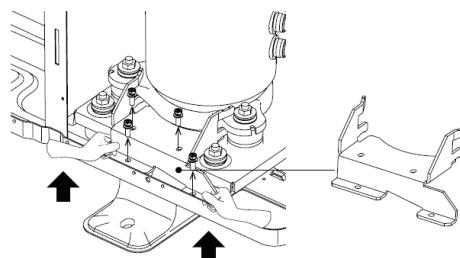

VODNÉ PRIPOJENIA

Jednotka sa smie používať len v uzavretom vodnom okruhu, otvorený okruh môže viesť k nadmernej korózii komponentov, čo má za následok stratu záruky.

Na hlavný rozvod (medzi TČ a vyrovnávacou nádržou) použíte potrubie aspoň DN32. V mieste s vnútornou jednotkou zabezpečte odtokový otvor, do ktorého bude možné napojiť vypúšťanie jednotky a výstup z pretlakového poistného ventilu (odtoku). Výstup odtoku má vonkajší priemer Ø25mm.

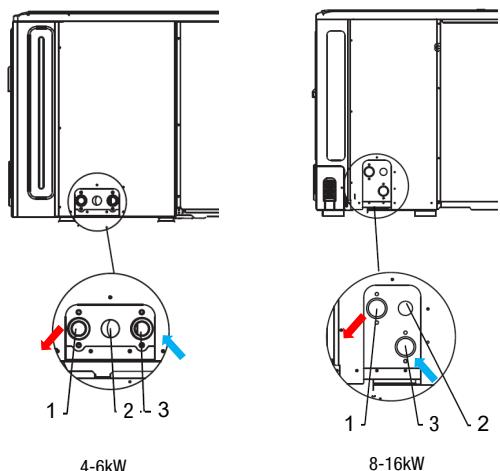


1 - výstup vody (water outlet), 2 - odtok z poistného ventilu, 3 - vstup vody (water inlet)

Uistite sa, že je správne zapojený vstup/výstup vody.


Povinnosťou inštalatéra je zabezpečiť vodný okruh proti zamrznutiu pri nízkych vonkajších teplotách, keďže vodné potrubie a komponenty vodného okruhu sa nachádzajú v exteriéri. Pri zamrznutí vody by mohlo dôjsť k poškodeniu komponentov. Všetky vodné časti v jednotke sú obalené tepelnou izoláciou a jednotka využíva na protimrazovú ochranu program, ktorý pri nízkej teplote vody spustí ohrev výmenníka, obehové čerpadlo prípadne kompresor alebo el. ohrievač (modely 4 a 6kW nemajú zabudovaný el. ohrievač), avšak jednotku je nutné chrániť aj pri výpadku el. energie alebo pri poruche obehového čerpadla a to buď použitím nemrznúcej zmesi do vodného okruhu, vypustením okruhu cez automatické protimrazové vypúšťacie ventily, manuálne atď. Ak nie je zabezpečená protimrazová ochrana systému, záruka zaniká.

Ak nie je použitá nemrznúca zmes, je nutné zabezpečiť vypustenie okruhu pri výpadku el. energie.

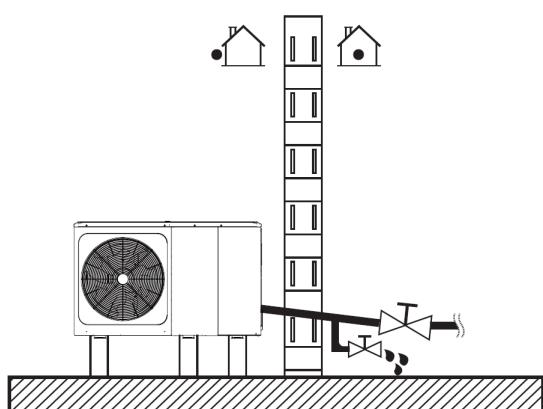

- max. tlak vody nesmie byť vyšší ako 3bar, normálny tlak vody by mal byť medzi 1,5-2bar
- na najnižších miestach potrubí inštalujte vypúšťacie ventily
- na najvyšších miestach potrubí inštalujte odvzdušňovacie ventily (jednotka má automatický odvzdušňovací ventil (mal by byť otvorený aspoň na 2 otáčky))
- minimálny požadovaný objem vody v systéme je **40l** (mimo vnútorného objemu jednotky)
- jednotka obsahuje zabudovanú expanznú nádobu o objeme **8l** (**s preťlakom 1bar**), čo odpovedá cca 150l vody (v prípade vyššieho objemu vody v systéme, je potrebné doplniť ďalšiu expanznú nádobu)


Objem expanznej nádoby vs. objem vody v systéme:

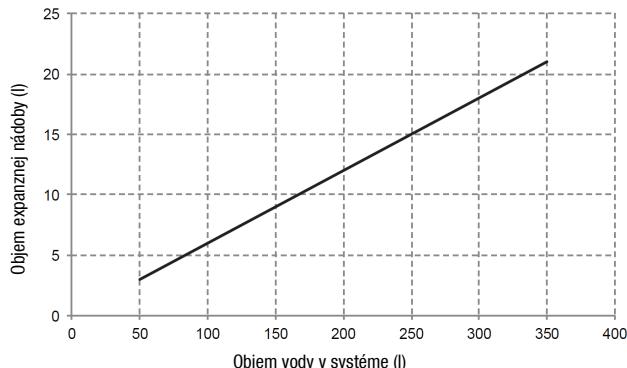

. na strane vstupu vody do jednotky namontujte mechanický vodný filter (súčasť dodávky) a taktiež magnetický vodný filter (externá dodávka) (do interiéru), inak záruka zaniká!

- pred a za filtrami osadte uzatváracie ventily, aby nebolo potrebné pri čistení filtrov vypúšťať veľa vody zo systému
- mechanický filter montujte na horizontálne potrubie
- dbajte na správne pripojenie vstupu/výstupu vody z jednotky
- na vstup/výstup vody osadte uzatváracie ventily
- používajte len čisté potrubie a pri vkladaní potrubia do otvorov v stene, zakryte konce (aby sa do potrubia nedostali nečistoty)
- ak sa používa kovové potrubie, je nutné odizolovať od seba jednotlivé prvky, aby nedochádzalo ku galvanickej korózii
- nepoužívajte komponenty potiahnuté Zinkom, pretože môže dôjsť k ich korózii, keďže jednotka využíva medené potrubie aj vo vodnom okruhu
- pri použití 3-cestného ventilu, použite taký typ, ktorý zabezpečí 100% oddelenie prietoku medzi okruhom vykurovania a okruhom TÜV
- pri použití 3-cestného alebo 2-cestného ventilu sa odporúča použiť ventily s prepínaním kratším než 60s
- ventily montujte tak, aby pohon bol zhora (nie nadol)
- 3-cestný ventil pre TÜV (SV1) zapojte tak, aby pod napätiom bol prepnutý v polohe TÜV a bez napäcia v polohe priestor
- všetky vodné potrubia musia byť tepelne zaizolované, aby v režime vykurovania nedochádzalo k tepelným stratám a v režime chladenia, ku tvorbe kondenzátu na potrubí

- ak sa bude jednotka vypúšťať, je potrebné vymontovať aj prietokový spínač (otáčaním proti smeru hodinových ručičiek), keďže by v ňom mohla ostať voda, vysušiť ho a vrátiť naspať

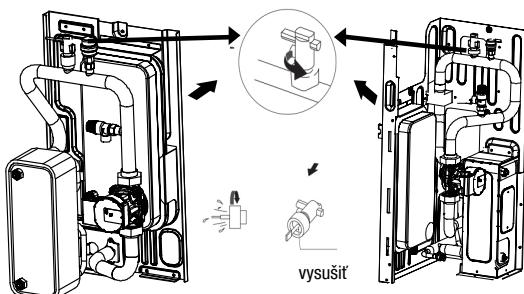

Plnenie systému vodou

- pred plnením vody sa uistite, že všetky odvzdušňovacie ventily v systéme sú otvorené (asoň na 2 otáčky) (v jednotke je zabudovaný odvzdušňovací ventil)
- systém napľňte vodou vhodnou pre vykurovanie okruhy (demineralizovaná voda s inhibitorom proti korózii, upravená voda pre vykurovanie okruhy)
- vo vodnom okruhu sa nesmie použiť studničná, destilovaná a ani čistá demineralizovaná voda
- kvalita vody musí spĺňať požiadavky EN 98/83 EC a 2015/1787/EU
- vodu dopĺňajte dovtedy, kým manometer neukáže hodnotu 2bar
- pri pretlaku vody (poistný ventil je na 3bar) jednotka vypustí prebytočnú vodu cez odtok
- najčastejšie problémy pri spúštaní systémov sú spôsobené zavzdúšnením okruhov, preto systém čo najlepšie odvzdušnite (porucha prietoku, tepelná ochrana IBH)
- zvyšok vzduchu v potrubí sa počas prvých dní prevádzky odstráni pomocou automatických odvzdušňovacích ventilov, tým pádom je možné, že následne bude opäť potrebné doplniť tlak v systéme
- tlak v systéme nesmie klesnúť pod 0,5bar
- po spustení čerpadla sa nečistoty zachytia vo vodných filtroch (mechanický, magnetický) (zanášanie môže trvať aj 2 týždne pri starších rozvodoch), preto ich rozmontujte a vycistite po krátkej prevádzke čerpadla a opäťovne, keď systém bude v prevádzke aspoň hodinu s dosiahnutou vykurovacou teplotou

Pred prevádzkou systému sa uistite, že je odvzdušnený, inak vzniká riziko poškodenia záložného ohreváča IBH alebo obejového čerpadla!

Nádrž na TÚV a vyrovnavacia nádrž (externá dodávka)


- snímač teploty vody pre nádrž TÚV (T5) (súčasť dodávky), sa musí umiestniť nad výmenník a nad pomocný ohreváč TBH
- pomocný ohreváč TBH musí mať externé el. napájanie a musí byť ovládaný z jednotky cez stýkač
- čím je väčšia teplovýmenná plocha v nádrži, tým účinnejší a rýchlejší bude ohrev TÚV a tým nižšia spotreba energie

Pozn.: pre okruh TÚV je nutné doplniť vhodnú expanznú nádobu, poistný ventil, vodný filter (externá dodávka)

- vyrovnavacia (oddeľovacia) nádrž sa používa na oddelenie okruhu tepelného čerpadla od okruhu vykurovania, aby nedochádzalo k problémom s prietokom (ak sú napr. použité termostatické hlavice na radiátoroch), prípadne na zvýšenie objemu vody v systéme

	4-6kW	8-10kW	12-16kW
Objem nádrže na TÜV (50l/os.)	100-250l	150-300l	200-500l
Min. teplovýmenná plocha výmenníka - nerezová nádrž	1,4m ²		1,6m ²
Min. teplovýmenná plocha výmenníka - smaltovaná nádrž	2m ²		2,5m ²
Objem vyrovnavacej nádrže	min.25l		min.40l

POPIS KOMPONENTOV

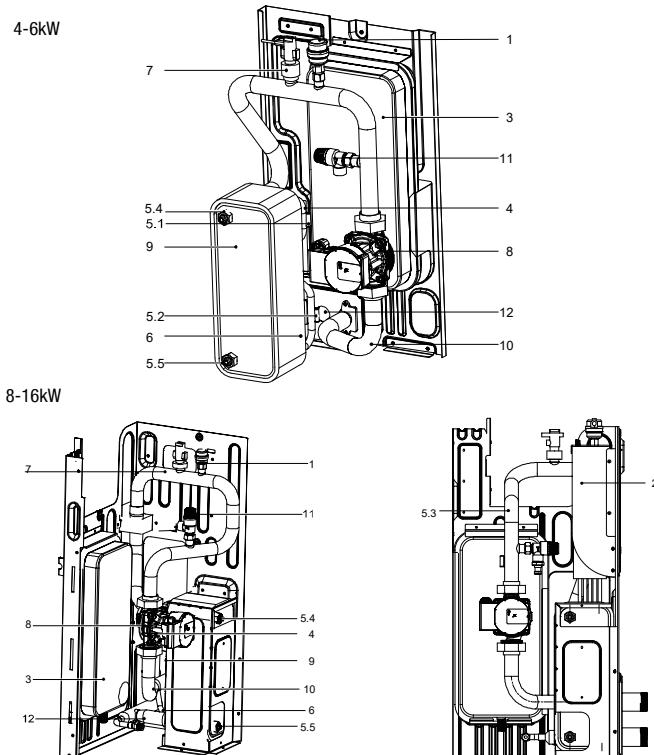

Č.	Popis	Vysvetlenie
1	Automatický odvzdušňovací ventil	Odstránenie vzduchu zo systému.
2	Záložný ohreváč IBH (modely 8-16kW)	Zabudovaná el. špirála, ktorá zabezpečí doplnkový alebo záložný vykurovací výkon v prípade nízkej vonkajšej teploty alebo poruchy.
3	Expanzná nádoba	Objem 8l.
4	Potrubie chladiva (plyn)	
5	Snímače teploty	5.1-T2B; 5.2-T2; 5.3-T1; 5.4-Tw_out; 5.5-Tw_in
6	Potrubie chladiva (kvapalina)	
7	Prietokový spínač	4-10kW - minimálny prietok 6l/min (0,36 m ³ /h), 12-16kW - minimálny prietok 10l/min (0,6 m ³ /h).
8	Interné zabudované obejové čerpadlo	PUMP_I.
9	Doskový výmenník tepla	Výmena tepla medzi vodou a chladivom.
10	Výstup vody	Z jednotky do systému.
11	Poistný tlakový ventil	Poistný ventil chráni pred nadmerným tlakom vody v systéme. Otvorí sa pri tlaku 3 bar a vypustí časť vody.
12	Vstup vody	Spiatočka zo systému do jednotky.

Snímače teploty



Snímač	Popis
T1 (5.3)	Teplota vody na výstupe za záložným ohrievačom IBH. U modelov 4-6kW, ak bude jednotka ovládať externý záložný ohrievač, je potrebné tento snímač doplniť za IBH.
T2 (5.2)	Teplota chladiva na výstupe (vykurovanie) / vstupe (chladenie) doskového výmenníku tepla (kvapalina).
T2B (5.1)	Teplota chladiva na vstupe (vykurovanie) / výstupe (chladenie) doskového výmenníku tepla (plyn).
T3	Teplota chladiva na výmenníku vonkajšej jednotky.
T4	Vonkajšia teplota.
T5	Teplota vody v nádrži TÜV.
Ta	Teplota priestoru (snímač v ovládači).

Snímač	Popis
Tbt1, Tbt2	Teplota vyrovnávacej nádrže (externá dodávka). Tbt2 sa nepoužíva.
Th	Teplota na saní kompresora.
Tp	Teplota na výtlaku kompresora.
Tsolar	Teplota na solárnom paneli (externá dodávka).
Tw_in (5.5)	Teplota vody na vstupe do výmenníka tepla.
Tw_out (5.4)	Teplota vody na výstupe z výmenníka tepla.
Tw2	Teplota vody na výstupe pre zónu 2.



TS - požadovaná (nastavená) teplota pre priestor (nastavená na ovládači)
T1S - požadovaná (nastavená) teplota vody na výstupe (nastavená na ovládači)
T1S' - požadovaná teplota vody na výstupe, kalkulovaná z ekvitermickej krivky
T1S2 - požadovaná teplota vody na výstupe pre zónu 2 (nastavená na ovládači)

ROZMERY

4-6kW

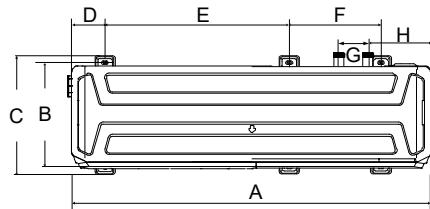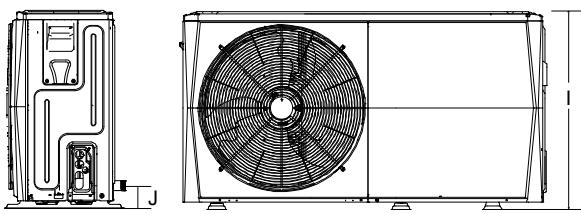


8-16kW

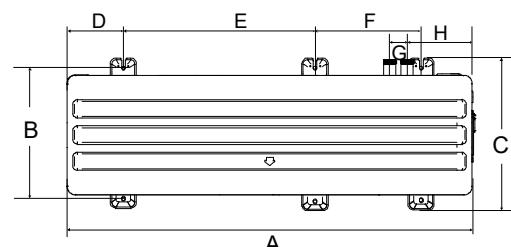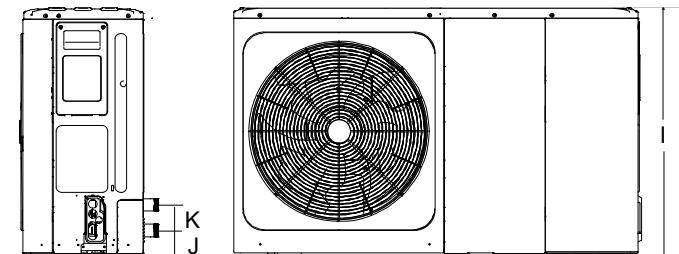


(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4-6kW	1295	375	429	122	663	330	105	225	718	81	-
8-16kW	1385	456	526	192	656	363	60	221	865	101	81

PRIPOJENIA

4-6kW

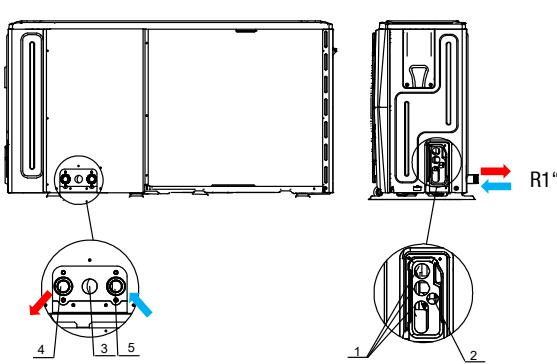


8-16kW

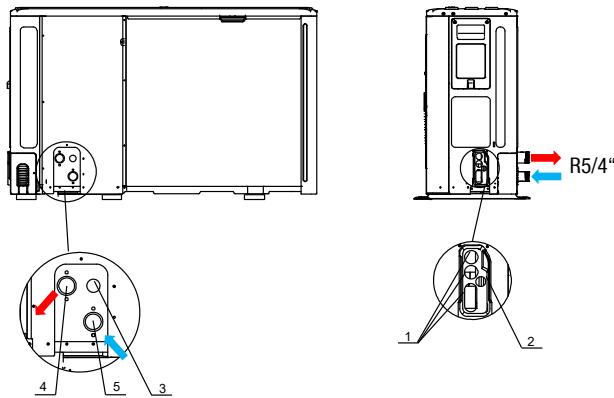

1, 2 - kábelový prechod, 3 - odtok z pojistného ventilu, 4 - pripojenie vody „výstup“ (water outlet), 5 - pripojenie vody „vstup“ (water intlet)

POPIS RIADIACICH DOSIEK

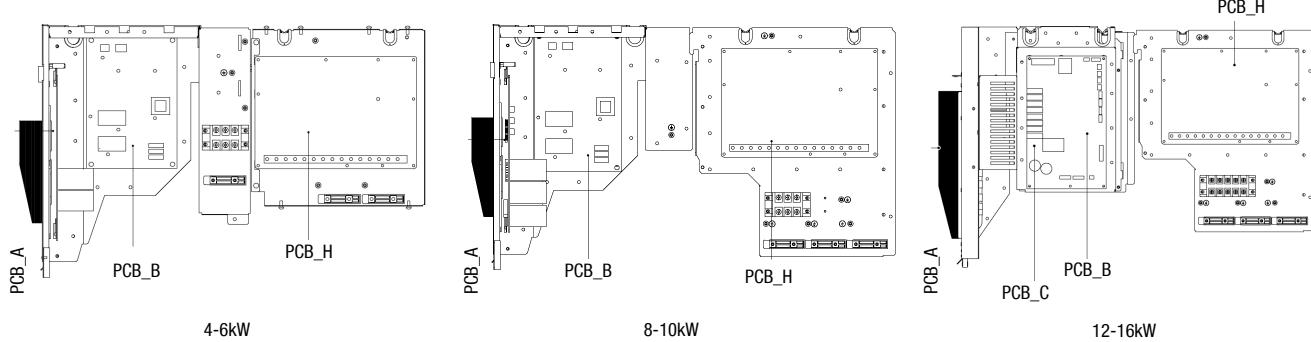

PCB_A - IPM modul (pre kompresor), **PCB_B** - hlavná riadiaca doska jednotky, **PCB_C** - filtračná doska (za PCB_B), **PCB_H** - riadiaca doska hydromodulu

ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE, KOMUNIKÁCIA, ISTENIE A PRIEREZY KÁBLOV

Schéma elektrického zapojenia jednotky sa nachádza na kryte el. rozvádzča.

Elektrické káble a pripojenia musia byť napojené kvalifikovaným elektrikárom v súlade s predpismi pre elektrické zapojenia. Jednotka musí byť uzemnená a musí byť pripojená ku adekvátnemu elektrickému obvodu. Ten musí byť chránený ističom. Napätie nesmie presahovať odchýlkou $\pm 10\%$. Použite elektrické káble, vhodné pre použitie do exteriéru. Konce drôtov zavrite izoláciu. Pripojte napájací kábel a externé pripojenia. Káble upevnite kálovými svorkami.

MODEL	ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE			KOMUNIKAČNÝ KÁBEL	
	privod elektrického napájania	napájací kábel	istič	prepojenie medzi jednotkou a ovládačom	
4kW (1-fázový)	1f/230V/50Hz	3 x 2,5 mm² (fáza, nula, zem)	16A (2P C)	tienenny 5 x 0,75 mm² 5 x komunikácia A, B, X, Y, E (tienenie uzemnite na jednotke)	
6kW (1-fázový)	1f/230V/50Hz	3 x 2,5 mm² (fáza, nula, zem)	16A (2P C)	tienenny 5 x 0,75 mm² 5 x komunikácia A, B, X, Y, E (tienenie uzemnite na jednotke)	
8kW (1-fázový)	1f/230V/50Hz	3 x 4,0 mm² (fáza, nula, zem)	32A (2P C)	tienenny 5 x 0,75 mm² 5 x komunikácia A, B, X, Y, E (tienenie uzemnite na jednotke)	
10kW (1-fázový)	1f/230V/50Hz	3 x 4,0 mm² (fáza, nula, zem)	32A (2P C)	tienenny 5 x 0,75 mm² 5 x komunikácia A, B, X, Y, E (tienenie uzemnite na jednotke)	
12kW (3-fázový)	3f/400V/50Hz	5 x 4,0 mm² (3 x fáza, nula, zem)	25A (4P C)	tienenny 5 x 0,75 mm² 5 x komunikácia A, B, X, Y, E (tienenie uzemnite na jednotke)	
14kW (3-fázový)	3f/400V/50Hz	5 x 4,0 mm² (3 x fáza, nula, zem)	25A (4P C)	tienenny 5 x 0,75 mm² 5 x komunikácia A, B, X, Y, E (tienenie uzemnite na jednotke)	
16kW (3-fázový)	3f/400V/50Hz	5 x 4,0 mm² (3 x fáza, nula, zem)	32A (4P C)	tienenny 5 x 0,75 mm² 5 x komunikácia A, B, X, Y, E (tienenie uzemnite na jednotke)	

Uvedené prierezy a istenia sú odporúčané. Za voľbu správneho prierezu kálov a istenia zodpovedá inštaláčna firma po zohľadnení miesta inštalácie, pričom je nutné zobrať do úvahy dĺžku kábla, teplotu okolia atď. Taktiež musí splňať miestne predpisy a elektrické normy.


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

MODEL	Napätie (V)	Frekvencia (Hz)	Min. (V)	Max. (V)	Prikon IBH	Prikon PUMP_I	Max. prúd jednotky	Max. prúd kompresora	Max. prúd ventilátora
4kW (1-fázový)	220-240	50	198	264	-	5-90W	12A	11,5A	0,5A
6kW (1-fázový)	220-240	50	198	264	-	5-90W	14A	13,5A	0,5A
8kW (1-fázový)	220-240	50	198	264	3000W	5-90W	29A	14,5A	1,5A
10kW (1-fázový)	220-240	50	198	264	3000W	5-90W	30A	15,5A	1,5A
12kW (3-fázový)	380-415	50	342	456	9000W	5-90W	23A	9,15A	1,5A
14kW (3-fázový)	380-415	50	342	456	9000W	5-90W	24A	10,15A	1,5A
16kW (3-fázový)	380-415	50	342	456	9000W	5-90W	25A	11,15A	1,5A

IBH - záložný ohreváč (el. špirála vo vnútorenej jednotke)

PUMP_I - interné obehové čerpadlo

RIADIACA DOSKA HYDROMODULU (PCB_H) A EXTERNÉ PRIPOJENIA

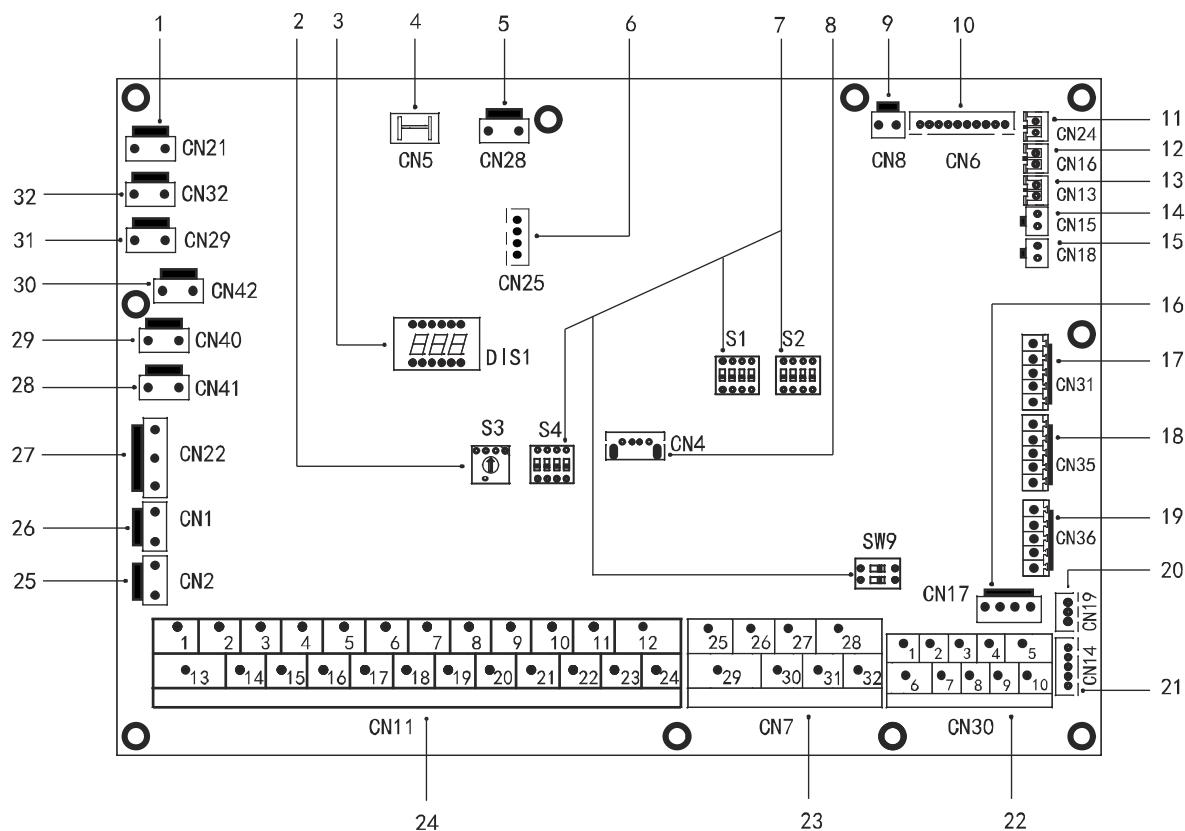

Č.	Port	Kód	Popis
1	CN21	POWER	El. napájanie
2	S3	/	Otočný DIP prepínač
3	DIS1	/	Digitálny displej
4	CN5	GND	Uzemnenie
5	CN28	PUMP	El. napájanie interného obehového čerpadla PUMP_I
6	CN25	DEBUG	Programovanie IC
7	S1, S2, S4, SW9	/	Dip prepínače
8	CN4	USB	Programovanie cez USB
9	CN8	FS	Prietokový spínač
10	CN6	T2, T2B, Tw_in, Tw_out, T1	Snímače teploty - pozri str. 7
11	CN24	Tbt1	Snímač teploty - pozri str. 7
12	CN16	Tbt2	Nepoužíva sa
13	CN13	T5	Snímač teploty - pozri str. 7
14	CN15	Tw2	Snímač teploty - pozri str. 7
15	CN18	Tsolar	Snímač teploty - pozri str. 7
16	CN17	PUMP_BP	PWM signál, ovládanie interného obehového čerpadla PUMP_I

Č.	Port	Kód	Popis
17	CN31	HT	Externý termostat - vykurovanie
		COM	Externý termostat - signál 12VDC
		CL	Externý termostat - chladenie
18	CN35	SG, SG	Smart Grid vstup z fotovoltaického systému
		EVU, EVU	Smart Grid vstup z fotovoltaického systému
19	CN36	M1, M2	Diaľkové blokovanie ZAP/VYP
20	CN19	P, Q	Komunikácia medzi PCB_H a PCB_B
21	CN14	A,B,X,Y,E	Nepoužíva sa
22	CN30	1-10	Externé pripojenia - pozri str.10
23	CN7	25-32	Externé pripojenia - pozri str.10
24	CN11	1-24	Externé pripojenia - pozri str.10
25	CN2	THB_FB	Tepelná ochrana - premostené
26	CN1	IBH1/2_FB	Tepelná ochrana záložného ohrievača IBH
27	CN22	IBH1	Ovládanie záložného ohrievača IBH (3kW)
		IBH2	Ovládanie záložného ohrievača IBH (6kW)
		TBH	Nepoužíva sa
28	CN41	HEAT8	Nepoužíva sa
29	CN40	HEAT7	El. odporový kábel
30	CN42	HEAT6	Nepoužíva sa
31	CN29	HEAT5	El. odporový kábel na výmenníku tepla (protimrazová ochrana)
32	CN32	IBH0	Tepelná ochrana záložného ohrievača IBH

POPIS EXTERNÝCH PRIPONENÍ (SVORKOVNICA)

1 SL 1	2 SL 2	3 H	4 C	5 1 ON	6 1 OFF	7 2 ON	8 2 OFF	9 P_c	10 P_o	11 P_s	12 P_d	25 HT	26 R2	27 AHS 1	28 AHS 2	1 A	2 B	3 X	4 Y	5 E
13 TBH	14 IBH 1	15 L1	16 N	17 N	18 N	19 3 ON	20 3 OFF	21 N	22 N	23 N	24 N	29 N	30 R1	31 DFT 2	32 DFT 1	6 P	7 Q	8 E	9 H 1	10 H 2

CN11

CN7

CN30

CN11

Svorky	Popis	Typ kontaktu
1 (SL1) 2 (SL2)	Vstupný signál pre solárny systém	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² .
3 (H) 4 (C) 15 (L1)	Externý priestorový termostat (230V)	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 3x0,75mm ² (metóda 1, 3). Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² (metóda 2).
5 (1 ON) 6 (1 OFF) 16 (N)	SV1 (3-cestný ventil pre TUV) (SV1=ON - režim TUV; SV1=OFF - režim priestor)	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 3x0,75mm ² . Ventil zapojte tak, aby pod napäťom bol prepnutý v polohe TUV a bez napäťia v polohe priestor.
7 (2 ON) 8 (2 OFF) 17 (N)	SV2 (3-cestný ventil pre rozdelenie 2 zón chladenie/vykurovanie) (SV2=OFF - režim chladenie; SV2=ON - režim vykurovanie)	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 3x0,75mm ² .
9 (P_c) 21 (N)	PUMP_C - obebové čerpadlo zóny 2	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² . Nesmie priamo napájať čerpadlo. Pre ovláданie je nutné doplniť stíkač (externá dodávka) (PUMP_C musí mať externé napájanie).
10 (P_o) 22 (N)	PUMP_O - externé obebové čerpadlo - za vyrovnávacou nádržou (zóna 1)	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² . Nesmie priamo napájať čerpadlo. Pre ovláданie je nutné doplniť stíkač (externá dodávka) (PUMP_O musí mať externé napájanie).
11 (P_s) 23 (N)	PUMP_S - obebové čerpadlo pre solár	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² . Nesmie priamo napájať čerpadlo. Pre ovláданie je nutné doplniť stíkač (externá dodávka) (PUMP_S musí mať externé napájanie).
12 (P_d) 24 (N)	PUMP_D - čerpadlo pre cirkuláciu TUV	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² . Nesmie priamo napájať čerpadlo. Pre ovláданie je nutné doplniť stíkač (externá dodávka) (PUMP_D musí mať externé napájanie).
13 (TBH) 16 (N)	Pomocný ohrievač TUV	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² . Nesmie priamo napájať TBH. Pre ovláданie je nutné doplniť stíkač (externá dodávka) (TBH musí mať externé napájanie).
14 (IBH1) 17 (N)	Záložný ohrievač IBH	Modely 4-6kW: napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² . Nesmie priamo napájať IBH. Pre ovláданie je nutné doplniť stíkač (externá dodávka) (IBH musí mať externé napájanie). Modely 8-16kW: nepoužíva sa, jednotka má zabudovaný interný záložný ohrievač IBH pripojený cez konektory.
18 (N) 19 (3 ON) 20 (3 OFF)	SV3 (3-cestný ventil pre zónu 2 (zmiešavací)) (SV3=ON - zóna 2 zapnutá; SV3=OFF - zóna 2 vypnutá)	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 3x0,75mm ² .

CN7

Svorky	Popis	Typ kontaktu
25 (HT) 29 (N)	Externý odporový kábel	Nepoužíva sa.
26 (R2) 30 (R1)	Signalizácia - kompresor v prevádzke	Beznapäťový kontakt. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² . zopnutý kontakt = kompresor ZAP, rozopnutý kontakt = kompresor VYP
27 (AHS1) 28 (AHS2)	Doplňkový zdroj vykurovania AHS	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² . Len, ak sa používa namiesto IBH, inak sa nepoužíva.
31 (DFT2) 32 (DFT1)	Signalizácia - odmrazovanie v prevádzke	Beznapäťový kontakt. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² . zopnutý kontakt = prebieha odmrazovanie, rozopnutý kontakt = odmrazovanie VYP


CN30

Svorky	Popis	Typ kábla
1 (A) 2 (B) 3 (X) 4 (Y) 5 (E)	Pripojenie ovládača	Kábel 5x (0,75mm ² - 1,25mm ²) tienený. Maximálna dĺžka kábla 50m (externá dodávka).
6 (P) 7 (Q)	Komunikácia medzi PCB_H a PCB_B	
9 (H1) 10 (H2)	Prepojenie jednotiek v kaskáde	Kábel 2x0,75mm ² tienený.

POPIS EXTERNÝCH PRIPOJENÍ - EXTERNÝ THERMOSTAT (TYP A)

Vysokonapäťové zapojenie - TYP A

TYP A - svorkovnica - vysokonapäťové zapojenie		
Svorky	Popis	Kábel
3(H)	Externý priestorový termostat - vykurovanie	Napäťový signál 230V. Max. záťaž <0,2A.
15(L1)	Externý priestorový termostat - signál 230VAC	Kábel 3x0,75mm ² (metóda 1, 3) alebo 2x0,75mm ² (metóda 2).
4(C)	Externý priestorový termostat - chladenie	



Pri tomto zapojení sa využívajú svorky 3(H), 4(C), 15(L1) na svorkovnici CN11. Na svorke 15(L1) je interne pripojená fáza (z napájania jednotky). Táto fáza sa používa, ako pracovné napätie pre spínanie kontaktov 3(H) - vykurovanie, 4(C) - chladenie. Termostat má externé napájanie. Ak sa využíva externý termostat, riadenie ZAP/VYP jednotky ovládačom je zakázané.

Podľa nastavenia parametra FOR SERVICEMAN / **6.1 ROOM THERMOSTAT** sa externý termostat pripája nasledovne:

METÓDA 1 (ZAPNUTIE/VYPNUTIE JEDNOTKY A PREPÍNANIE REŽIMOV CHLADENIE/VYKUROVANIE)

(nastavenie 6.1 ROOM THERMOSTAT = **MODE SET**):

- ak bude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 3(H) = režim vykurovanie
- ak bude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 4(C) = režim chladenie
- ak bude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 3(H) a aj medzi 15(L1) a 4(C) = režim chladenie
- ak nebude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 3(H) a ani medzi 15(L1) a 4(C) = jednotka sa vypne

METÓDA 2 (ZAPNUTIE/VYPNUTIE JEDNOTKY - JEDNA ZÓNA)

(nastavenie 6.1 ROOM THERMOSTAT = **ONE ZONE**):

- ak bude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 3(H) = jednotka sa zapne
- ak nebude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 3(H) = jednotka sa vypne


METÓDA 3 (ZAPNUTIE/VYPNUTIE JEDNOTKY - DVE ZÓNY (DVA EXTERNÉ THERMOSTATY))

(nastavenie 6.1 ROOM THERMOSTAT = **DOUBLE ZONE**):

- ak bude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 3(H) = zapne sa zóna 1 (termostat 1)
- ak nebude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 3(H) = vypne sa zóna 1 (termostat 1)
- ak bude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 4(C) = zapne sa zóna 2 (termostat 2)
- ak nebude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 4(C) = vypne sa zóna 2 (termostat 2)
- ak nebude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 3(H) a ani medzi 15(L1) a 4(C) = jednotka sa vypne
- ak bude prepojenie medzi svorkami 15(L1) a 3(H) a aj medzi 15(L1) a 4(C) = spustia sa obe zóny

Pozn.: zóna 2 môže pracovať len v režime vykurovania

(ked' sa na ovládači nastaví režim chladenia a zopne sa kontakt pre spustenie zóny 2, zóna 2 sa nezapne)

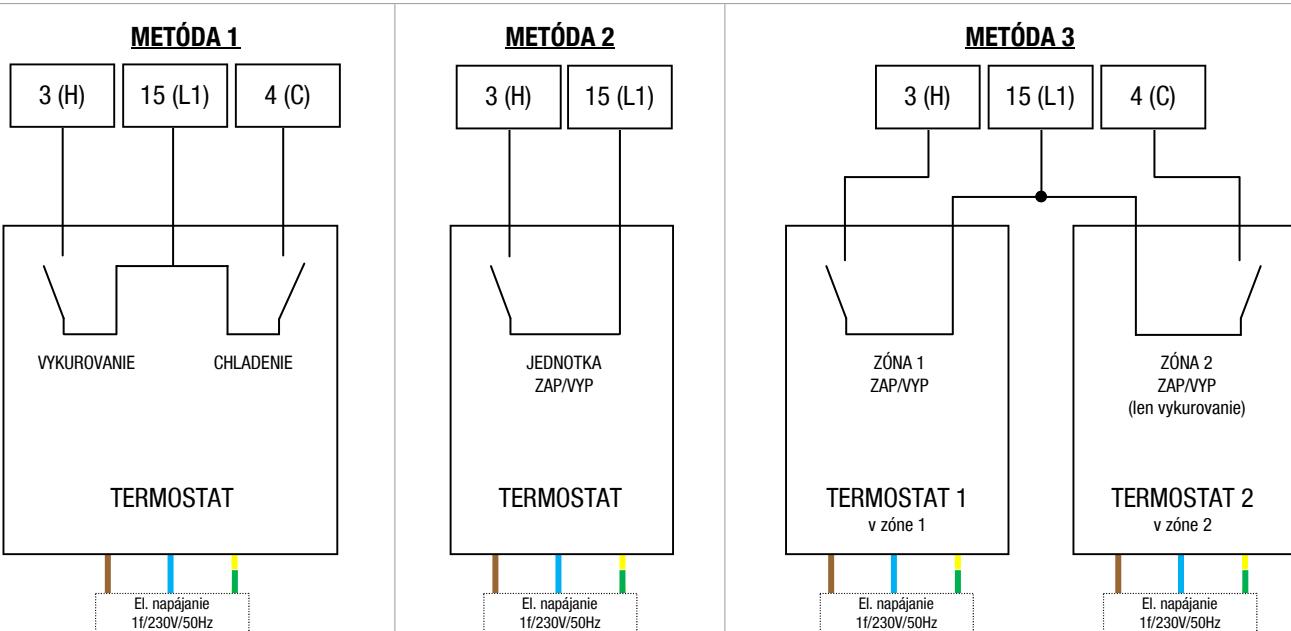


POPIS EXTERNÝCH PRIPOJENÍ - EXTERNÝ THERMOSTAT (TYP B)

Nízkonapäťové zapojenie - TYP B

TYP B - konektor na hlavnej riadiacej doske CN31 - nízkonapäťové zapojenie		
Svorky	Popis	Kábel
HT	Externý priestorový termostat - vykurovanie	
COM	Externý priestorový termostat - signál 12VDC	Nízkonapäťový signál 12VDC. Kábel 3x0,5mm ² (metóda 1, 3) alebo 2x0,5mm ² (metóda 2).
CL	Externý priestorový termostat - chladenie	

Port CN31 na
riadiacej doske PCB_H



Pri tomto zapojení sa využívajú svorky HT, CL, COM na svorkovnici CN31. Na svorke COM je napätie 12VDC. Toto napätie sa použije pre spínanie kontaktov HT - vykurovanie, CL - chladenie. Termostat má externé napájanie. Ak sa využíva externý termostat, riadenie ZAP/VYP jednotky ovládačom je zakázané.

Podľa nastavenia parametra FOR SERVICEMAN / **6.1 ROOM THERMOSTAT** sa externý termostat pripája nasledovne:

METÓDA 1 (ZAPNUTIE/VYPNUTIE JEDNOTKY A PREPÍNANIE REŽIMOV CHLADENIE/VYKUROVANIE)

(nastavenie 6.1 ROOM THERMOSTAT = **MODE SET**):

- ak bude prepojenie medzi svorkami COM a HT = režim vykurovanie
- ak bude prepojenie medzi svorkami COM a CL = režim chladenie
- ak bude prepojenie medzi svorkami COM a HT a aj medzi COM a CL = režim chladenie
- ak nebude prepojenie medzi svorkami COM a HT a ani medzi COM a CL = jednotka sa vypne

METÓDA 2 (ZAPNUTIE/VYPNUTIE JEDNOTKY - JEDNA ZÓNA)

(nastavenie 6.1 ROOM THERMOSTAT = **ONE ZONE**):

- ak bude prepojenie medzi svorkami COM a HT = jednotka sa zapne
- ak nebude prepojenie medzi svorkami COM a HT = jednotka sa vypne

METÓDA 3 (ZAPNUTIE/VYPNUTIE JEDNOTKY - DVE ZÓNY (DVA EXTERNÉ THERMOSTATY))


(nastavenie 6.1 ROOM THERMOSTAT = **DOUBLE ZONE**):

- ak bude prepojenie medzi svorkami COM a HT = zapne sa zóna 1 (termostat 1)
- ak nebude prepojenie medzi svorkami COM a HT = vypne sa zóna 1 (termostat 1)
- ak bude prepojenie medzi svorkami COM a CL = zapne sa zóna 2 (termostat 2)
- ak nebude prepojenie medzi svorkami COM a CL = vypne sa zóna 2 (termostat 2)
- ak nebude prepojenie medzi svorkami COM a HT a ani medzi COM a CL = jednotka sa vypne
- ak bude prepojenie medzi svorkami COM a HT a aj medzi COM a CL = spustia sa obe zóny


Pozn.: zóna 2 môže pracovať len v režime vykurovania

(ked' sa na ovládači nastaví režim chladenia a zopne sa kontakt pre spustenie zóny 2, zóna 2 sa nezapne)


METÓDA 1

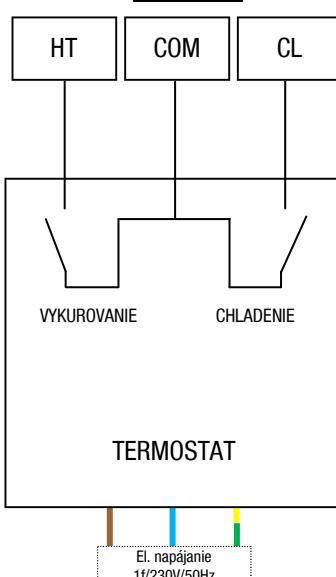

METÓDA 2

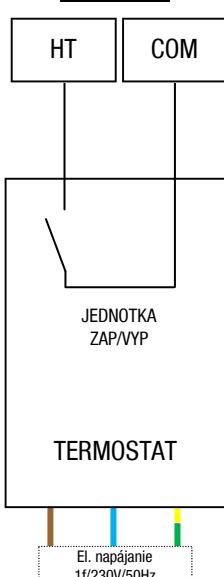


METÓDA 3

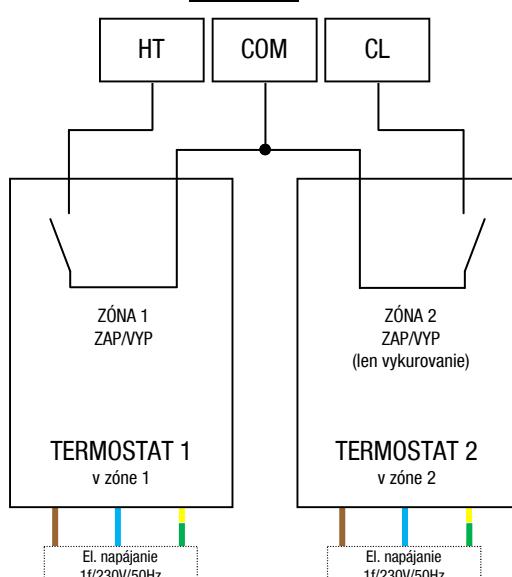

POPIS EXTERNÝCH PRIPOJENÍ - OSTATNÉ

PRIPOJENIE SMART GRID

CN35		
Svorky	Popis	Typ kontaktu
SG	Vstup z fotovoltaického systému	Beznapäťový kontakt. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² .
EVU	Vstup z fotovoltaického systému	Beznapäťový kontakt. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² .



SG - signál informujúci o tarife - keď je signál zapnutý, na ovládači sa zobrazí ikona VALLEY (nízka tarifa), keď je signál vypnutý, na ovládači sa zobrazí ikona PEAK (vysoká tarifa)

EVU - signál informujúci o výrobe el. energie FV systémom - keď je signál zapnutý, na ovládači sa zobrazí ikona FREE, keď je signál vypnutý, na ovládači sa zobrazia ikony signálu SG

Ak je kontakt EVU = SPOJENÝ, SG = SPOJENÝ:

Spustí sa režim ohrevu TÚV. Spustí sa kompresor aj TBH. Keď teplota dosiahne 70°C, TBH sa vypne, režim ohrevu TÚV sa vypne.

Ak je kontakt EVU = SPOJENÝ, SG = ROZPOJENÝ:

Ak je režim ohrevu TÚV zapnutý a keď $T_5 < T_{5S-2}$, spustí sa kompresor aj TBH. Ak $T_5 \geq T_{5S+3}$, režim ohrevu TÚV sa vypne.

Ak je kontakt EVU = ROZPOJENÝ, SG=SPOJENÝ:


Jednotka bude pracovať štandardne.

Ak je kontakt EVU = ROZPOJENÝ, SG=ROZPOJENÝ:

Vypne sa režim ohrevu TÚV, zakáže sa TBH aj funkcia dezinfekcie. Maximálny čas prevádzky v režime priestor (chladenie/vykurovanie) bude časovo obmedzený podľa nastavenia (MENU/SERVICE INFORMATION/DISPLAY/SMART GRID RUNNING TIME - 0-24hod, št. 2hod), potom sa jednotka vypne.

DIAĽKOVÉ BLOKOVARIE ZAP/VYP

CN36		
Svorky	Popis	Typ kontaktu
M1/M2	Diaľkové blokovanie ZAP/VYP	Beznapäťový kontakt. Max. záťaž <0,2A. Kábel 2x0,75mm ² .



Ak je kontakt M1/M2 = SPOJENÝ:

- jednotka sa vypne a nebude možné ju ovládať ani ovládačom (na ovládači sa vypíše informácia, že jednotka je vypnutá kontaktom pre diaľkové blokovanie)

POUŽITIE OVLÁDAČA, AKO PRIESTOROVÝ TERMOSTAT


CN30		
Svorky	Popis	Typ kontaktu
1 (A) 2 (B) 3 (X) 4 (Y) 5 (E)	Pripojenie ovládača	Napájacie napätie 13,5VAC (A/B). Kábel 5x (0,75mm ² - 1,25mm ²) tienený. Maximálna dĺžka kábla 50m.

Ovládač sa štandardne na jednotku pripája na svorkovnicu CN30 (5-žilovým tieneným káblom (externá dodávka) podľa odpovedajúcich svoriek A-A, B-B, X-X, Y-Y, E-E.).

V prípade požiadavky použitia ovládača, ako priestorový termostat (riadenie ZAP/VYP jednotky podľa priestorovej teploty cez zabudovaný snímač teploty Ta), je potrebné ovládač nainštalovať do referenčnej miestnosti. Následne v parametroch MENU/FOR SERVICEMAN/TEMP. TYPE SETTING/(5.1)ROOM TEMP. nastavte YES, aby sa aktivoval snímač Ta na ovládači a riadenie podľa teploty priestoru.


Pozn.: nastavenie snímania teploty z ovládača (snímač Ta) je možné len v prípade, že sa nepoužíva externý termostat (ROOM THERMOSTAT = NON)


NAPOJENIE NA BMS: Jednotka je štandardne vybavená možnosťou vzdialého ovládania cez ModBus RTU. Pripojenie na svorky ovládača H2 (A+), H1 (B-), E (E).

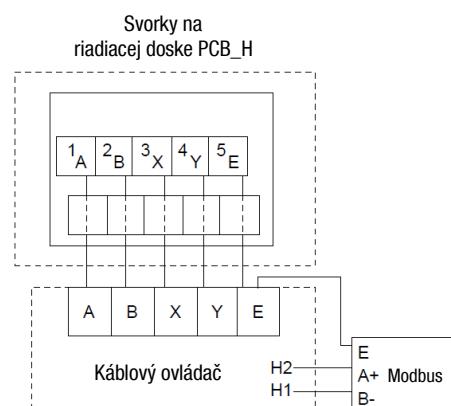

NASTAVENIE DIP PREPÍNAČOV

Pred zmenou polohy DIP prepínačov, vypnite el. napájanie.

S1 (výrobné nastavenie)	DIP	Poloha		Význam
(1-fázové jednotky)	1 a 2	OFF	OFF	IBH - 3kW (1-stupňové riadenie) (1-fázové jednotky)
		OFF	ON	IBH - 6kW (2-stupňové riadenie)
(3-fázové jednotky)		ON	ON	IBH - 9kW (3-stupňové riadenie) (3-fázové jednotky)
	3 a 4	OFF	OFF	Bez IBH alebo AHS (nastavenie u modelov 4-6kW bez IBH)
		ON	OFF	So záložným ohrievačom IBH (nastavenie u modelov 8-16kW)
		OFF	ON	AHS pre režim priestor
		ON	ON	AHS pre režim priestor aj TUV

S2 (výrobné nastavenie)	DIP	Poloha		Význam
	1	ON	-	-
		OFF	-	Spustenie obehového čerpadla PUMP_O každých 24 hod
	2	ON	-	Bez pomocného ohrievača TBH
		OFF	-	S pomocným ohrievačom TBH
	3 a 4	OFF	OFF	Obehové čerpadlo - typ 1
		ON	OFF	Obehové čerpadlo - typ 2
		OFF	ON	Obehové čerpadlo - typ 3
		ON	ON	Obehové čerpadlo - typ 4 (výtlak 9m)

S4 (výrobné nastavenie)	DIP	Poloha		Význam
	1	OFF	-	Nepoužíva sa
		ON	-	IBH sa používa aj pre režim TUV (DHW)
		OFF	-	IBH sa nepoužíva pre režim TUV (DHW)
	3 a 4	OFF	OFF	Nepoužíva sa

S9 (výrobné nastavenie)	DIP	Poloha		Význam
	1 a 2	ON	ON	Master jednotka
		OFF	OFF	Samostatná jednotka / slave jednotka

S5 (výrobné nastavenie)	DIP	Poloha			Význam
	1-3	OFF	OFF	OFF	Monoblok
		ON	OFF	OFF	Split

S6 (výrobné nastavenie podľa veľkosti jednotky)	DIP	Poloha			Význam
	1-3	OFF	OFF	OFF	Veľkosť 4kW
		ON	OFF	OFF	Veľkosť 6kW
		OFF	ON	OFF	Veľkosť 8kW
		ON	ON	OFF	Veľkosť 10kW
		OFF	OFF	OFF	Veľkosť 12kW
		ON	OFF	OFF	Veľkosť 14kW
		OFF	ON	OFF	Veľkosť 16kW

DISPLEJ A TLAČIDLÁ NA RIADIACEJ DOSKE HYDROMODULU (PCB_H)

Ak je jednotka **vypnutá**, na displeji sa zobrazuje **0**. Ak je jednotka v **prevádzke**, na displeji sa zobrazuje **teplota vody na výstupe T1**. Ak je jednotka v poruche, zobrazí sa kód poruchy.

Vedľa displeja sa nachádzajú 2 tlačidlá:


SW1 - FORCE_COOL - nepoužíva sa

SW2 - CHECK - kontrola parametrov (postupným stláčaním sa zobrazia parametre):

Stla-čenie	Popis
1x	Adresa jednotky (0-15)
2x	Dostupnosť výkonu jednotky
3x	Režim (0=vypnutá, 2=chladenie, 3=vykurovanie, 5=TÚV)
4x	Požiadavka na výkon
5x	Požiadavka na výkon skorigovaná
6x	T1: teplota vody na výstupe za záložným ohrievačom IBH
7x	Tbt1: teplota vyrovňávacej nádrže
8x	Tbt2: 0 (nepoužíva sa)
9x	Tw2: teplota vody na výstupe pre zónu 2
10x	T1S ⁺ : požadovaná teplota vody na výstupe, kalkulovaná z ekvitermickej krivky
11x	T1S2: požadovaná teplota vody na výstupe pre zónu 2
12x	Ta: teplota priestoru (snímač v ovládači)
13x	T5: teplota vody v nádrži TÚV

Stla-čenie	Popis
14x	T2: Teplota chladiva na výstupe (vykurovanie) / vstupe (chladenie) do doskového výmenníku tepla (kvapalina)
15x	T2B: teplota chladiva na vstupe (vykurovanie) / výstupe (chladenie) z doskového výmenníku tepla (plyn)
16x	Tw_out: teplota vody na výstupe z výmenníka tepla
17x	Tw_in: teplota vody na vstupe do výmenníka tepla
18x	Tsolar: teplota na solárnych paneloch
19x	T4: vonkajšia teplota
20x	Nepoužíva sa
21x	Nepoužíva sa
22x	Posledná porucha
23x	Porucha pred poslednou poruchou
24x	Porucha pred predposlednou poruchou
25x	Verzia softvéru
26x	--

PRIPOJENIE SNÍMAČA TEPLITRY T5 (resp. Tw2)



Alt. 1 - pripojenie dodaného snímača teploty (T5)
(biely konektor / čierny kábel - použitie ako snímač pre teplotu vody v nádrži TÚV)


Alt. 2 - pripojenie dodaného snímača teploty (Tw2)
(žltý konektor / hnedý kábel - použitie ako snímač teploty vody v zóne 2)

Súčasťou dodávky je príložný snímač teploty (dĺžka 10m). Ten je možné predĺžiť na max. 20m a použiť, ako snímač T5 (teplota vody v nádrži TÚV) alebo ako snímač teploty vody v zóne 2 (napr. ak v inštalácii nie je nádrž).


Medenú časť snímača osadte na nádrž (prípadne na potrubie zóny 2), zabezpečte maximálnu kontaktnú plochu (použite termopastu).

INTERNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO (PUMP_I)


Dostupný statický tlak ESP vs. prietok
(modely 4-6kW):

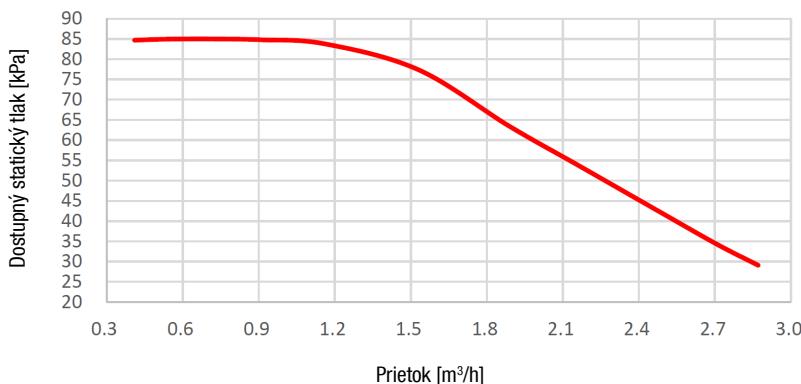

Dostupný statický tlak ESP vs. prietok
(modely 8-10kW):

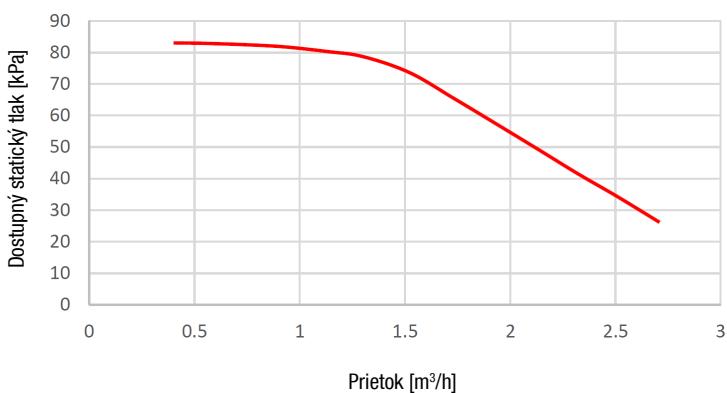

Dostupný statický tlak ESP vs. prietok
(modely 12-16kW):

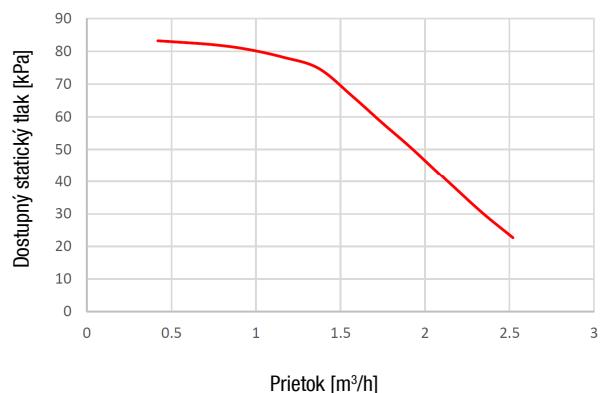

PORUCHOVÉ KÓDY

Kód	Porucha
E0	Chyba prietoku - prietokový spínač - ak nastane 3x ochrana E8
E2	Chyba komunikácie medzi ovládačom a vnútornou jednotkou
E3	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty T1
E4	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty T5
E7	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty Tbt1
E8	Ochrana nedostatočného prietoku vody
Eb	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty Tsolar
Ec	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty Tbt2 - nepoužíva sa
Ed	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty Tw_in
EE	Chyba EEPROM dosky PCB_H
H0	Chyba komunikácie medzi PCB_H a PCB_B
H2	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty T2
H3	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty T2B
H5	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty Ta
H9	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty Tw2
HA	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty Tw_out
Hb	3x ochrana PP a Tw_out < 7°C
HE	Chyba komunikácie medzi hlavnou riadiacou doskou a doskou RT/Ta PCB
P5	Ochrana príliš vysokého rozdielu teplôt Tw_out - Tw_in
Pb	Protimrazová ochrana vodnej strany výmenníka
PP	Ochrana nezvyčajnej hodnoty rozdielu teplôt Tw_out - Tw_in

Poruchy E0 a Hb je nutné okamžite odstrániť resp. vypustiť vodu, inak hrozí zamrznutie vody v potrubí.

Kód	Porucha
bH	Chyba PED PCB
C7	Vysoká teplota na IPM module
E1	Nesprávny sled fáz (3-fázové modely)
E5	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty T3
E6	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty T4
E9	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty Th
EA	Odpojený alebo skratovaný snímač teploty Tp
F1	Ochrana nízkeho napäcia DC generatrix
H0	Chyba komunikácie medzi PCB_H a PCB_B
H1	Chyba komunikácie medzi PCB_A a PCB_B
H4	3x ochrana P6/hod (L0/L1)
H6	Chyba DC ventilátora vonkajšej jednotky
H7	Ochrana nesprávneho napäcia - podpätie/prepätie elektrického napájania
H8	Chyba prevodníka tlaku
HF	Chyba EEPROM dosky PCB_A
HH	10x ochrana H6 v rámci 120min
HP	3x nízkotlaková ochrana v chladení (Pe<0,6) v rámci 60min
P0	Nízkotlaková ochrana
P1	Vysokotlaková ochrana
P3	Prúdová ochrana kompresora
P4	Vysoká teplota Tp
P6	Chyba IPM modulu (L0-IPM modul, L1-nízke DC napätie, L2-vysoké DC napätie, L4-chyba MCE, L5-nulová rýchlosť, L7-nesprávny sled fáz, L8-chybán zmena frekvencie kompresora, L9-nesprávna frekvencia kompresora voči cieľovej)
Pd	Vysoká teplota chladiva na výstupe z kondenzátora - T3

EKVITERMICKÉ RIADENIE

Požadovanú teplotu vody na výstupe z TČ je možné nastaviť na pevnú hodnotu (MENU/PRESET TEMPERATURE/PRESET TEMP.) alebo nastaviť na automatické prispôsobovanie tejto hodnoty v závislosti od vonkajšej teploty tzv. ekvitermické riadenie (MENU/PRESET TEMPERATURE/WEATHER TEMP.SET).


V rámci ekvitermického riadenia pre vykurovanie, je možné zvolať pre každú zónu, jednu krivku v rámci nízkoteplotných kriviek (ZONE1 H-MODE LOW TEMP, ZONE2 H-MODE LOW TEMP) (tieto sa zobrazia, ak je v HEAT MODE SETTINGS pre danú zónu zvolený nízkoteplotný koncový prvak (FHL) (parametre 3.12, 3.13)) alebo vysokoteplotných kriviek (ZONE1 H-MODE HIGH TEMP, ZONE2 H-MODE HIGH TEMP) (tieto sa zobrazia, ak je v HEAT MODE SETTINGS pre danú zónu zvolený vysokoteplotný koncový prvak (FCU, RAD) (parametre 3.12, 3.13)). Je možné zvolať jednu z 8 preddefinovaných kriviek (krivka 1-8) alebo vlastnú krivku (krivka 9). Hodnoty pre krivku 9 sa nastavujú v MENU/FOR SERVICEMAN/HEAT MODE SETTING (parametre 3.8, 3.9, 3.10, 3.11).

V rámci ekvitermického riadenia pre chladenie, je možné zvolať pre každú zónu, jednu krivku v rámci nízkoteplotných kriviek (ZONE1 C-MODE LOW TEMP, ZONE2 C-MODE LOW TEMP) (tieto sa zobrazia, ak je v COOL MODE SETTINGS pre danú zónu zvolený nízkoteplotný koncový prvak (FCU) (parametre 2.12, 2.13)) alebo vysokoteplotných kriviek (ZONE1 C-MODE HIGH TEMP, ZONE2 C-MODE HIGH TEMP) (tieto sa zobrazia, ak je v COOL MODE SETTINGS pre danú zónu zvolený vysokoteplotný koncový prvak (FHL, RAD) (parametre 2.12, 2.13)). Je možné zvolať jednu z 8 preddefinovaných kriviek (krivka 1-8) alebo vlastnú krivku (krivka 9). Hodnoty pre krivku 9 sa nastavujú v MENU/FOR SERVICEMAN/COOL MODE SETTING (parametre 2.8, 2.9, 2.10, 2.11).

VYKUROVANIE

NÍZKOTEPLOTNÉ KRIVKY - H-MODE LOW TEMP

Ekvitermicke krivky 1 až 8 - požadovaná teplota vody na výstupe T1S v závislosti od vonkajšej teploty T4

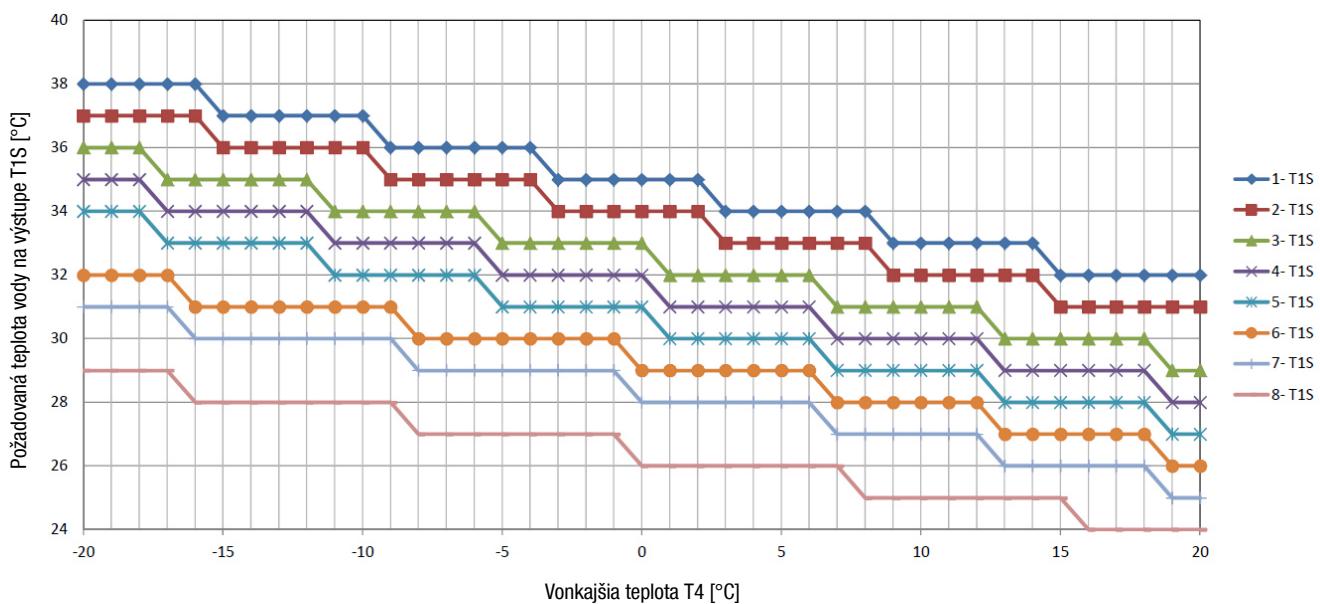


K.	T4	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	35	34	34	34	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32					
2		37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31			
3		36	36	36	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	30	30	29	29			
4		35	35	35	34	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	28	28	
5	T1S		34	34	34	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	27	27	
6		32	32	32	32	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	26	26					
7		31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	25	25					
8		29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24						

K. - krivky 1-8, T4 - vonkajšia teplota -20°C až +20°C, T1S - požadovaná teplota vody na výstupe 24°C až 38°C

EKVITERMICKÉ RIADENIE

Ekvitermickej krivka 9 - vlastné nastavenie podľa parametrov - MENU/FOR SERVICEMAN/COOL MODE SETTING

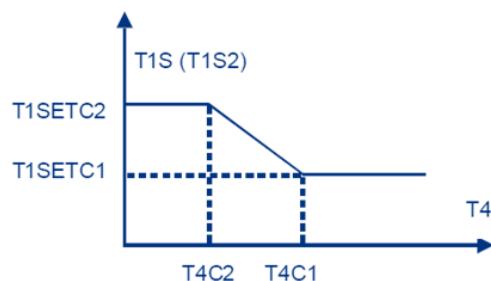


Kód	MENU	VÝZNAM	ŠTD	MIN	MAX	Krok	Jed.
2	COOL MODE SETTING	NASTAVENIE REŽIMU CHLADENIA					
2.8	T1SetC1	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - požadovaná teplota vody na výstupe (spodná) pri vonkajšej teplote T4C1	10	5	25	1	min
2.9	T1SetC2	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - požadovaná teplota vody na výstupe (vrchná) pri vonkajšej teplote T4C2	16	5	25	1	°C
2.10	T4C1	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - vonkajšia teplota (vrchná) pre nastavenie T1SetC1	35	-5	46	1	°C
2.11	T4C2	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - vonkajšia teplota (spodná) pre nastavenie T1SetC2	25	-5	46	1	°C


SCHÉMA CHLADIACEHO OKRUHU

(1) plyn, vysoký tlak, vysoká teplota (2) kvapalina, vysoký tlak, vysoká teplota (3) plyn, nízky tlak, nízka teplota (4) zmes plynu a kvapaliny, nízky tlak, nízka teplota

VYKUROVANIE, OHREV TÚV

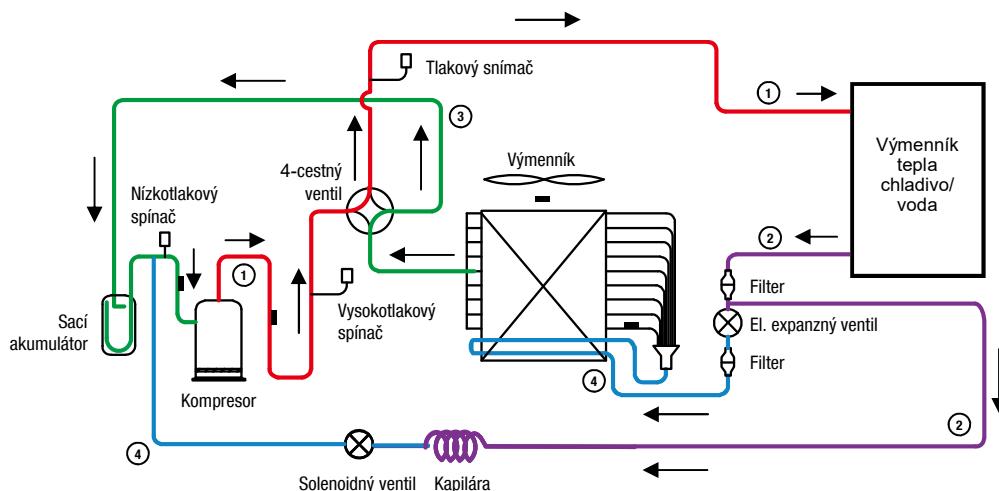

CHLADENIE, ODMRAZOVANIE

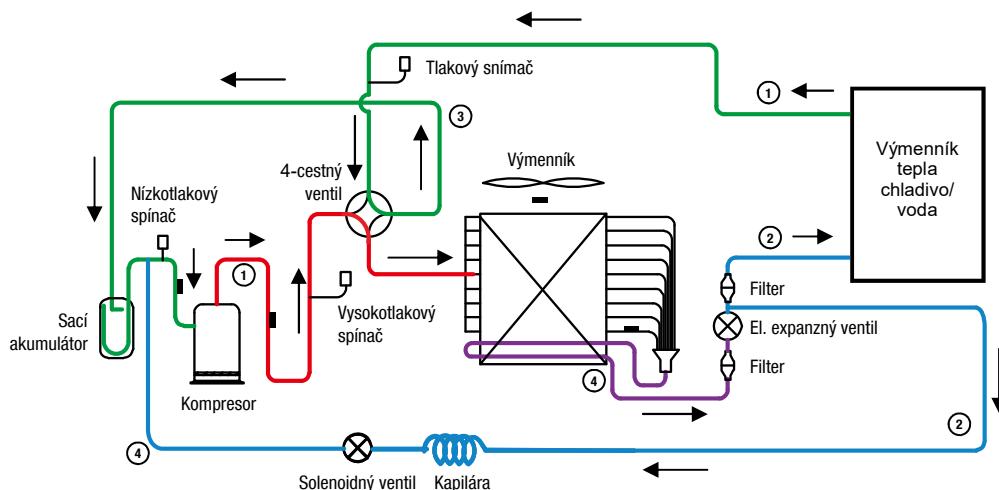

NASTAVENIA A SPUSTENIE

PRED procesom spúšťania sa uistite, že:

- všetky komponenty vodného okruhu sú otvorené a funkčné
- vodný okruh je naplnený, odvzdušnený, tlak vody 1,5-2bar,
- jednotka bola pod napäťom aspoň 5h (ohrev kompreso-
ra) resp. pri nízkych teplotach aspoň 10h!
- pri modeloch 12-16kW bola odmontovaná prepravná konzola z kompresora

Tlačidlom ☒ na ovládači vstúpte do MENU (štruktúra MENU je uvedená na str. 23). Popis jednotlivých položiek menu, ktoré nastavuje užívateľ, je uvedený v užívateľskom návode.

Nastavenia systému, vybavenia a funkcií vykonáva inštalačná firma cez MENU/FOR SERVICEMAN. Toto menu je zaheslované proti vstupu užívateľa. Tlačidlom ← vstúpte do menu FOR SERVICEMAN. Šípkami zadajte heslo 234 a potvrdte ↗. Popis a nastavenia parametrov sú na stranach 25-27. YES znamená ÁNO, NON znamená NIE.

1 DHW MODE SETTING (NASTAVENIE REŽIMU OHREVU TÚV)

Ak je v systéme použitá nádrž na TÚV, nechajte položku 1.1 DHW MODE=YES a nastavte aj ostatné parametre. Ak nádrž použitá nie je, nastavte položku 1.1 DHW MODE=NON.

2 COOL MODE SETTING (NASTAVENIE REŽIMU CHLADENIE)

Ak má byť povolený režim chladenie, nechajte položku 2.1 COOL MODE=YES a nastavte aj ostatné parametre. Ak má byť režim chladenie zakázaný, nastavte NON.

3 HEAT MODE SETTING (NASTAVENIE REŽIMU VYKUROVANIE)

Ak má byť povolený režim vykurovanie, nechajte položku 3.1 HEAT MODE=YES a nastavte aj ostatné parametre. Ak má byť režim vykurovanie zakázaný, nastavte NON.

4 AUTO MODE SETTING (NASTAVENIE REŽIMU AUTO)

Nastavte podľa potreby.

5 TEMP. TYPE SETTING (NASTAVENIE TYPU POŽADOVANEJ TEPLITY)



Nastavte tieto parametre v prípade, ak bude ZAP/VYP jednotky riadiť ovládač (čiže v systéme nie je použitý externý termostat).

Pozn.: ZAP/VYP jednotky je možné ovládať buď ovládačom (1 alebo 2 zóny) alebo externým termostatom (termostatmi) (súčasne nie).

SYSTÉM S 1 ZÓNOU

Pozn.: ovládač bude mať 1 obrazovku (hlavnú)

Riadenie ZAP/VYP môže byť podľa **teploty výstupnej vody** (nastavte len WATER FLOW TEMP.=YES) (vtedy ovládač ostáva v strojovni) alebo podľa **priestorovej teploty** (nastavte len ROOM TEMP.=YES) (vtedy je nutné namontovať ovládač na referenčné miesto v priestore, kde bude snímať priestorovú teplotu Ta, pričom požadovaná teplota vody bude automaticky určená podľa ekvitermickej krivky).




SYSTÉM S 2 ZÓNAMI


Pozn.: ovládač bude mať 2 obrazovky (hlavnú a podružnú)

Ak sú v systéme dve zóny a nepoužívajú sa externé termostaty, je možné nastaviť buď riadenie podľa teploty vody pre zónu 1 aj 2 alebo riadenie podľa teploty vody pre zónu 1 a podľa teploty priestoru pre zónu 2 (vtedy je nutné namontovať ovládač na referenčné miesto v zóne 2, kde bude snímať priestorovú teplotu Ta, pričom požadovaná teplota vody bude automaticky určená podľa ekvitermickej krivky).

Nastavte DOUBLE ZONE=YES, ak ROOM TEMP. ostane = NON, automaticky sa nastaví riadenie podľa teploty vody (WATER FLOW TEMP.=YES) pre obe zóny.

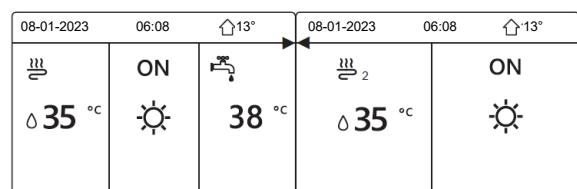

Ak okrem DOUBLE ZONE=YES, nastavíte aj ROOM TEMP.=YES (čiže riadenie podľa teploty priestoru), automaticky sa nastaví riadenie podľa teploty vody (WATER FLOW TEMP.=YES) pre zónu 1 a riadenie podľa teploty priestoru pre zónu 2.

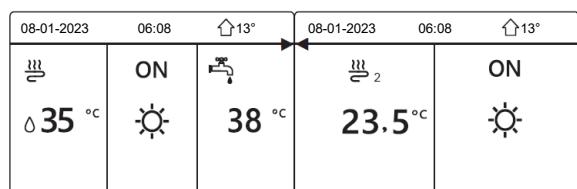

Tento istý stav nastane, ak nastavíte súčasne WATER FLOW TEMP.=YES a ROOM TEMP.=YES (tzn. automaticky sa nastaví DOUBLE ZONE=YES).

6 ROOM THERMOSTAT (EXTERNÝ PRIESTOROVÝ TEROSTAT)

Ak sa na riadenie ZAP/VYP bude využívať externý termostat, tu nastavte jeho funkciu. Popis funkcií a správnu metódu el. zapojenia externého termostatu odpovedajúcu jeho nastaveniu nájdete v predošej časti návodu - Popis externých pripojení - externý termostat.

Ak sa aktivuje použitie externého termostatu (tzn. 6.1 ROOM THERMOSTAT nie je = NON), ovládanie ZAP/VYP cez ovládač bude zakázané. Nastavenie ROOM TEMP. v menu TEMP. TYPE SETTING sa automaticky zmení na NON a nebude možné ho zmeniť. V tomto prípade ostane aktívne riadenie podľa teploty vody WATER FLOW TEMP.=YES.

Nastavenie 1 (6.1 ROOM THERMOSTAT=MODE SET):

ZAP/VYP jednotky a prepínanie režimov bude riadiť externý termostat. Ovládačom nebude možné prepínať režim (vykurovanie/chladienie), ani zapnúť/vypnúť jednotku. Požadovanú teplotu vody nastavuje užívateľ. Ak bude chcieť užívateľ zmeniť režim alebo použiť tlačidlo ZAP/VYP, ovládač mu označí, že jednotka je riadená externým termostatom. Externý termostat pripojte metódou 1.

NASTAVENIA A SPUSTENIE

Nastavenie 2 (6.1 ROOM THERMOSTAT=ONE ZONE):

ZAP/VYP jednotky bude riadiť externý termostat. Ovládačom nebude možné zapnúť/vypnúť jednotku. Užívateľ môže meniť režim (vykurovanie/chladenie). Požadovanú teplotu vody nastavuje užívateľ. Ak bude chcieť užívateľ použiť tlačidlo ZAP/VYP, ovládač mu oznamí, že jednotka je riadená externým termostatom. Externý termostat pripojte metódou 2.

Nastavenie 3 (6.1 ROOM THERMOSTAT=DOUBLE ZONE):

Ak sú ovládané dve zóny, pomocou dvoch externých termostatov, ZAP/VYP zón budú riadiť externé termostaty. Ovládačom nebude možné zapnúť/vypnúť zóny. Užívateľ môže meniť režim (vykurovanie/chladenie), ale len pre zónu 1. Zóna 2 môže pracovať len v režime vykurovania (aj keď užívateľ nastaví na ovládači režim chladenia a externý termostat zopne kontakt pre spustenie zóny 2, zóna 2 sa nezapne). Požadovanú teplotu vody nastavuje užívateľ. Ak bude chcieť užívateľ použiť tlačidlo ZAP/VYP, ovládač mu oznamí, že zóny sú riadené externými termostatmi. Externé termostaty pripojte metódou 3.

7 OTHER HEATING SOURCE (ďalší zdroj vykurovania)

Nastavenie záložného zdroja vykurovania. Nastavte parametre podľa potreby. Kedže sú jednotky štandardne vybavené záložným ohrievačom IBH (okrem 4-6kW), AHS sa štandardne nepoužíva. Ak by bola požiadavka nevyužiť IBH, ale AHS, je potrebné prestaviť DIP prepínace S1-3 a S1-4. IBH a AHS nemôžu pracovať súčasne.

Pre správnu kalkuláciu spotreby je potrebné nastaviť parametre 7.8, 7.9 (výkon záložného ohrievača IBH) a v prípade, že je v systéme aj nádrž na TÚV a v nej inštalovaný pomocný ohrievač TBH, tak aj parameter 7.10 (výkon pomocného ohrievača TBH). Nastavte parameter **7.8 P_IBH1=3** (pre modely 8-10kW s 3kW IBH) resp. **7.8 P_IBH1=3 a 7.9 P_IBH2=6** (pre modely 12-16kW s 9kW IBH). Parameter **7.10 P_TBH** je prednastavený na 2kW. Ak má použitý TBH iný výkon, hodnotu zmeňte.

Ak sa TBH nepoužíva (napr. systém bez TÚV alebo systém s TÚV, ale bez TBH), nastavte parameter **P_TBH=0** a prepnite DIP prepínač **S2-2 do ON**.

Ak je v systéme použitá nádrž bez TBH, je možné, ako náhradné riešenie, použiť IBH aj pre nádrž TÚV (režim DHW). V takomto prípade prepnite **DIP S4-2** (zvýši sa spotreba zariadenia).

8 HOLIDAY AWAY, 9 SERVICE CALL

Nastavte podľa potreby.

10 RESTORE FACTORY SETTINGS (VÝROBNÉ NASTAVENIA)

Vymazanie ovládača na výrobné hodnoty.

11 TEST RUN (TESTOVACIA PREVÁDZKA)

Vstúpte do 11.1 POINT CHECK (kontrola funkčnosti komponentov a podľa potreby otestujte prevádzku jednotlivých komponentov, stlačením tlačidla  na vybranej položke. Následne je možné spustiť rôzne testovacie programy cez 11.2 až 11.6.

11.1 POINT CHECK (kontrola komponentov)

3WAY-VALVE1 – 3-cestný ventil pre TÚV (SV1)

3WAY-VALVE2 – 3-cestný ventil pre chlad./vykur. (SV2)

PUMP_I – interné zabudované obejové čerpadlo

PUMP_O – externé obejové čerpadlo - za vyrovňávacou nádržou

PUMP_C – obejové čerpadlo zóny 2

PUMPSOLAR – obejové čerpadlo pre solár

PUMPDHW – obejové čerpadlo pre cirkuláciu TÚV

INNER BACKUP HEATER – interný záložný ohrievač - IBH

TANK HEATER – pomocný ohrievač TÚV - TBH

3WAY-VALVE3 – 3-cestný ventil pre zónu 2 (SV3)

11.2 AIR PURGE (odvzdušnenie)

Otvorí sa ventil SV1, zavrie sa ventil SV2. O 60 sekúnd sa spustí interné obejové čerpadlo PUMP_I na 10 minút (POZOR, FUNKCIA PRIETOKOVÉHO SPÍNAČA BUDE VYBLOKOVANÁ). Keď sa čerpadlo vypne, zavrie sa ventil SV1 a otvorí ventil SV2. O 60 sekúnd sa spustí interné PUMP_I aj externé čerpadlo PUMP_O, až kým jednotka nedostane nový pokyn.

11.3 CIRCULATION PUMP RUNNING (test čerpadiel, prietoku)

Vypnú sa všetky komponenty. O 60 sekúnd sa otvorí ventil SV1 a zavrie ventil SV2. O 60 sekúnd sa spustí interné obejové čerpadlo PUMP_I. O 30 sekúnd sa skontroluje prietok a keď je v poriadku, čerpadlo bude v chode ešte 3 minúty a vypne sa. O 60 sekúnd sa ventil SV1 zavrie a SV2 otvorí. O 60 sekúnd sa spustí interné PUMP_I aj externé čerpadlo PUMP_O. Po 2 min prevádzky sa skontroluje prietok a keď je v poriadku, čerpadlá ostanú v prevádzke, až kým jednotka nedostane nový pokyn. V prípade nedostatočného prietoku po dobu dlhšiu ako 15 sekúnd sa čerpadlá vypnú a zobrazí sa porucha prietoku E8.

11.4 COOL MODE RUNNING (test režimu chladenie)

Jednotka sa spustí v režime chladenia s cieľovou teplotou vody na výstupe 7°C . Jednotka bude pracovať dovtedy, kým nedosiahne teplotu alebo nedostane nový pokyn.

11.5 HEAT MODE RUNNING (test režimu vykurovanie)

Jednotka sa spustí v režime vykurovania priestoru s cieľovou teplotou vody na výstupe 35°C . Po 10 minútach prevádzky kompresora sa zapne zabudovaný ohrievač IBH. Po 3 minútach prevádzky sa IBH vypne, kompresor ostáva v prevádzke. Jednotka bude pracovať dovtedy, kým nedosiahne teplotu alebo nedostane nový pokyn.

11.6 DHW MODE RUNNING (test režimu ohrevu TÚV)

Jednotka sa spustí v režime ohrevu TÚV s cieľovou teplotou vody v nádrži 55°C . Po 10 minútach prevádzky kompresora sa zapne pomocný ohrievač TBH. Po 3 minútach prevádzky sa TBH vypne, kompresor ostáva v prevádzke. Jednotka bude pracovať dovtedy, kým nedosiahne teplotu alebo nedostane nový pokyn.

12 SPECIAL FUNCTION (ŠPECIÁLNE FUNKCIE)

Spusťte programy podľa potreby.

13 AUTO RESTART (AUTORESTART)

Nastavte podľa potreby.


14 POWER INPUT LIMITATION (OBMEDZENIE SPOTREBY)

Nastavte podľa potreby.

15 INPUT DEFINE (KONFIGURÁCIA VSTUPOV)


Nastavte vstupy (diaľkové blokovanie, SG, externé snímače) podľa použitých komponentov.

ŠTRUKTÚRA MENU OVLÁDAČA

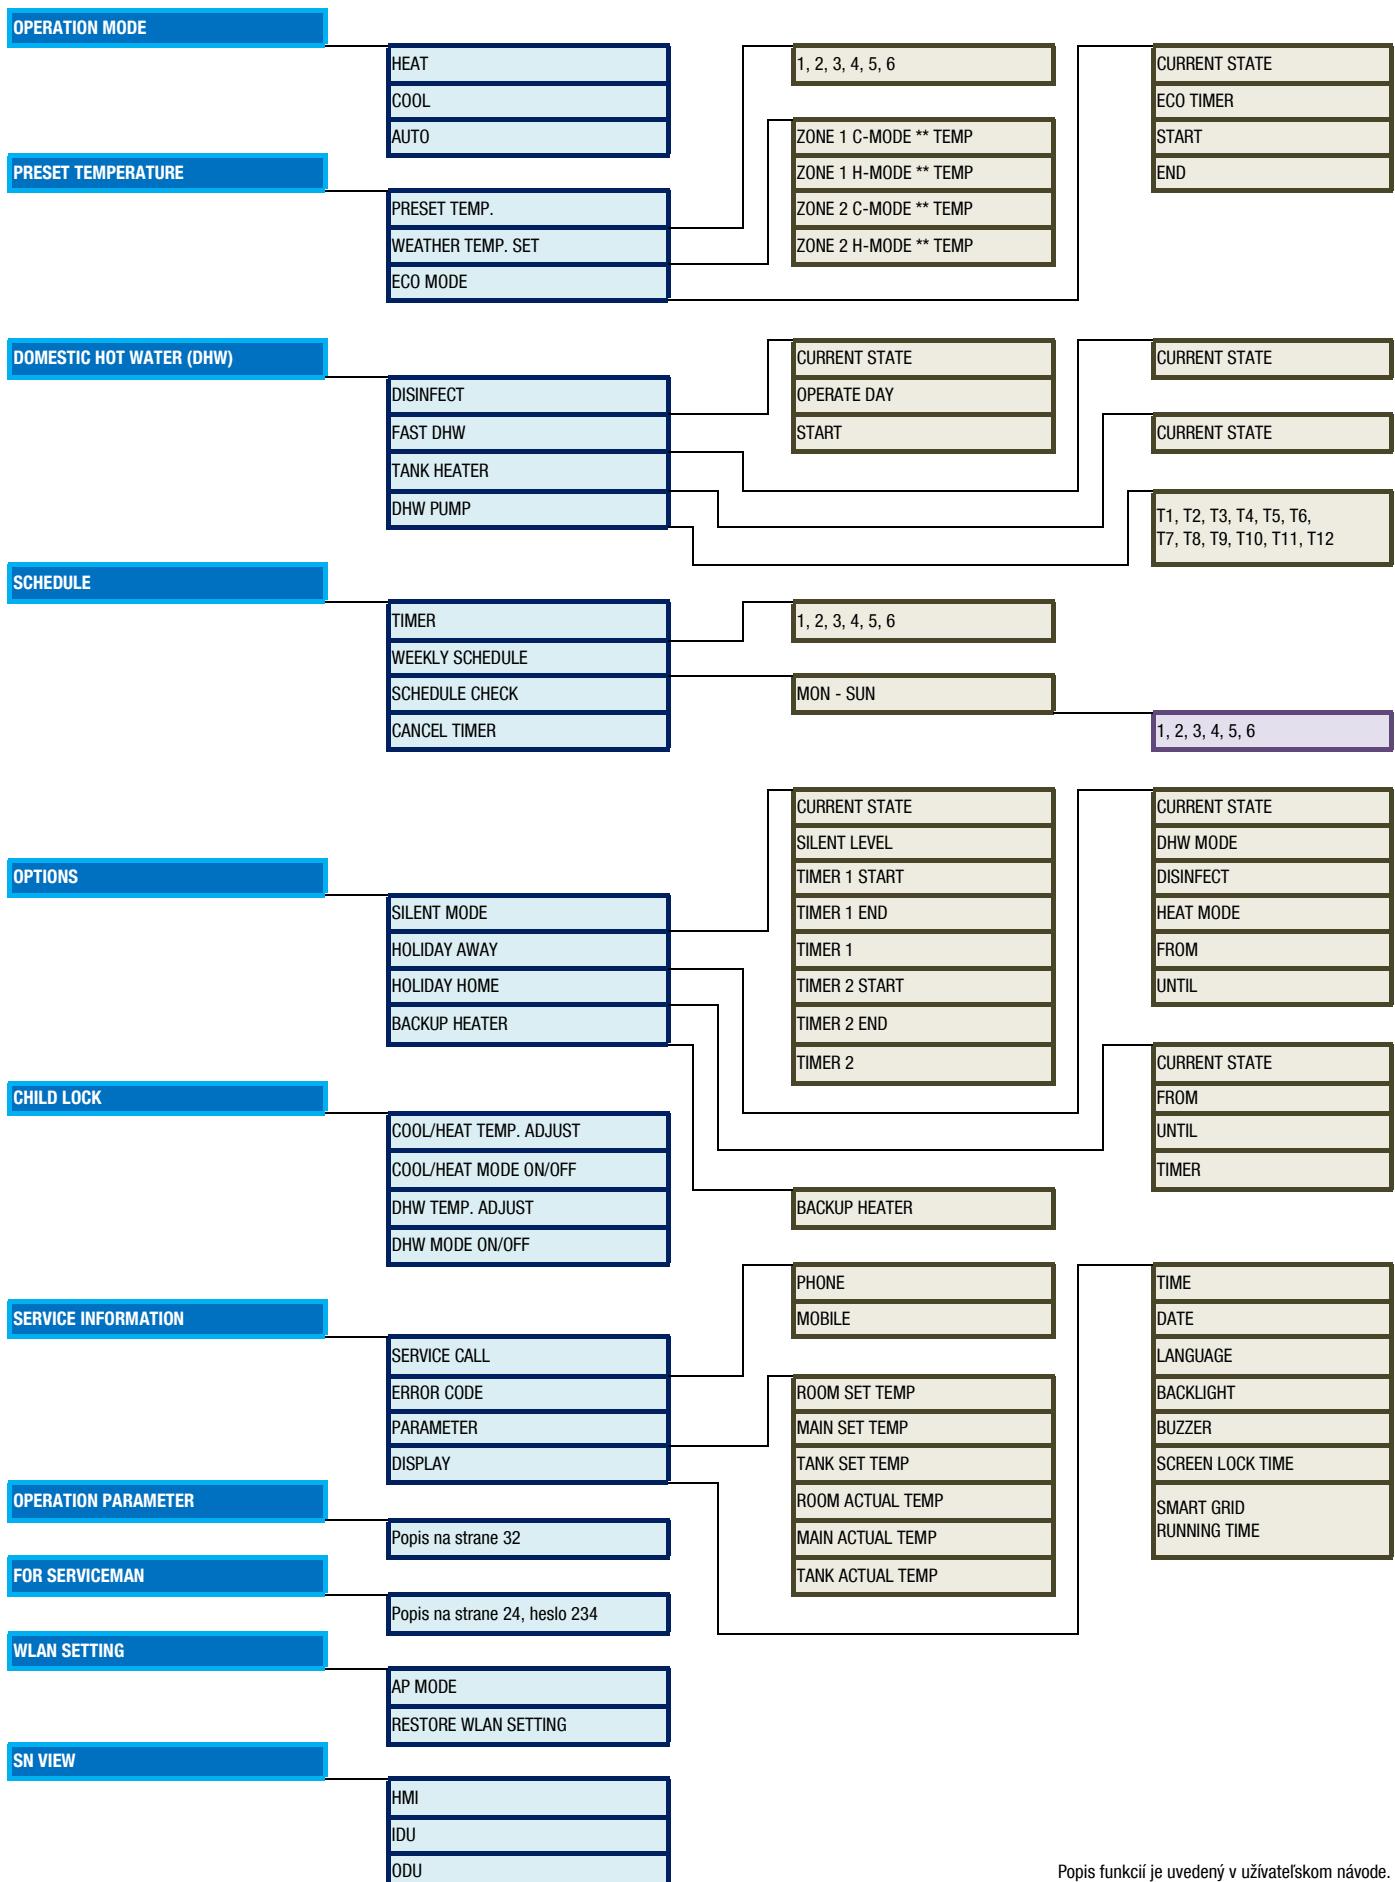

Popis funkcií je uvedený v užívateľskom návode.

ŠTRUKTÚRA MENU/FOR SERVICEMAN (heslo 234)

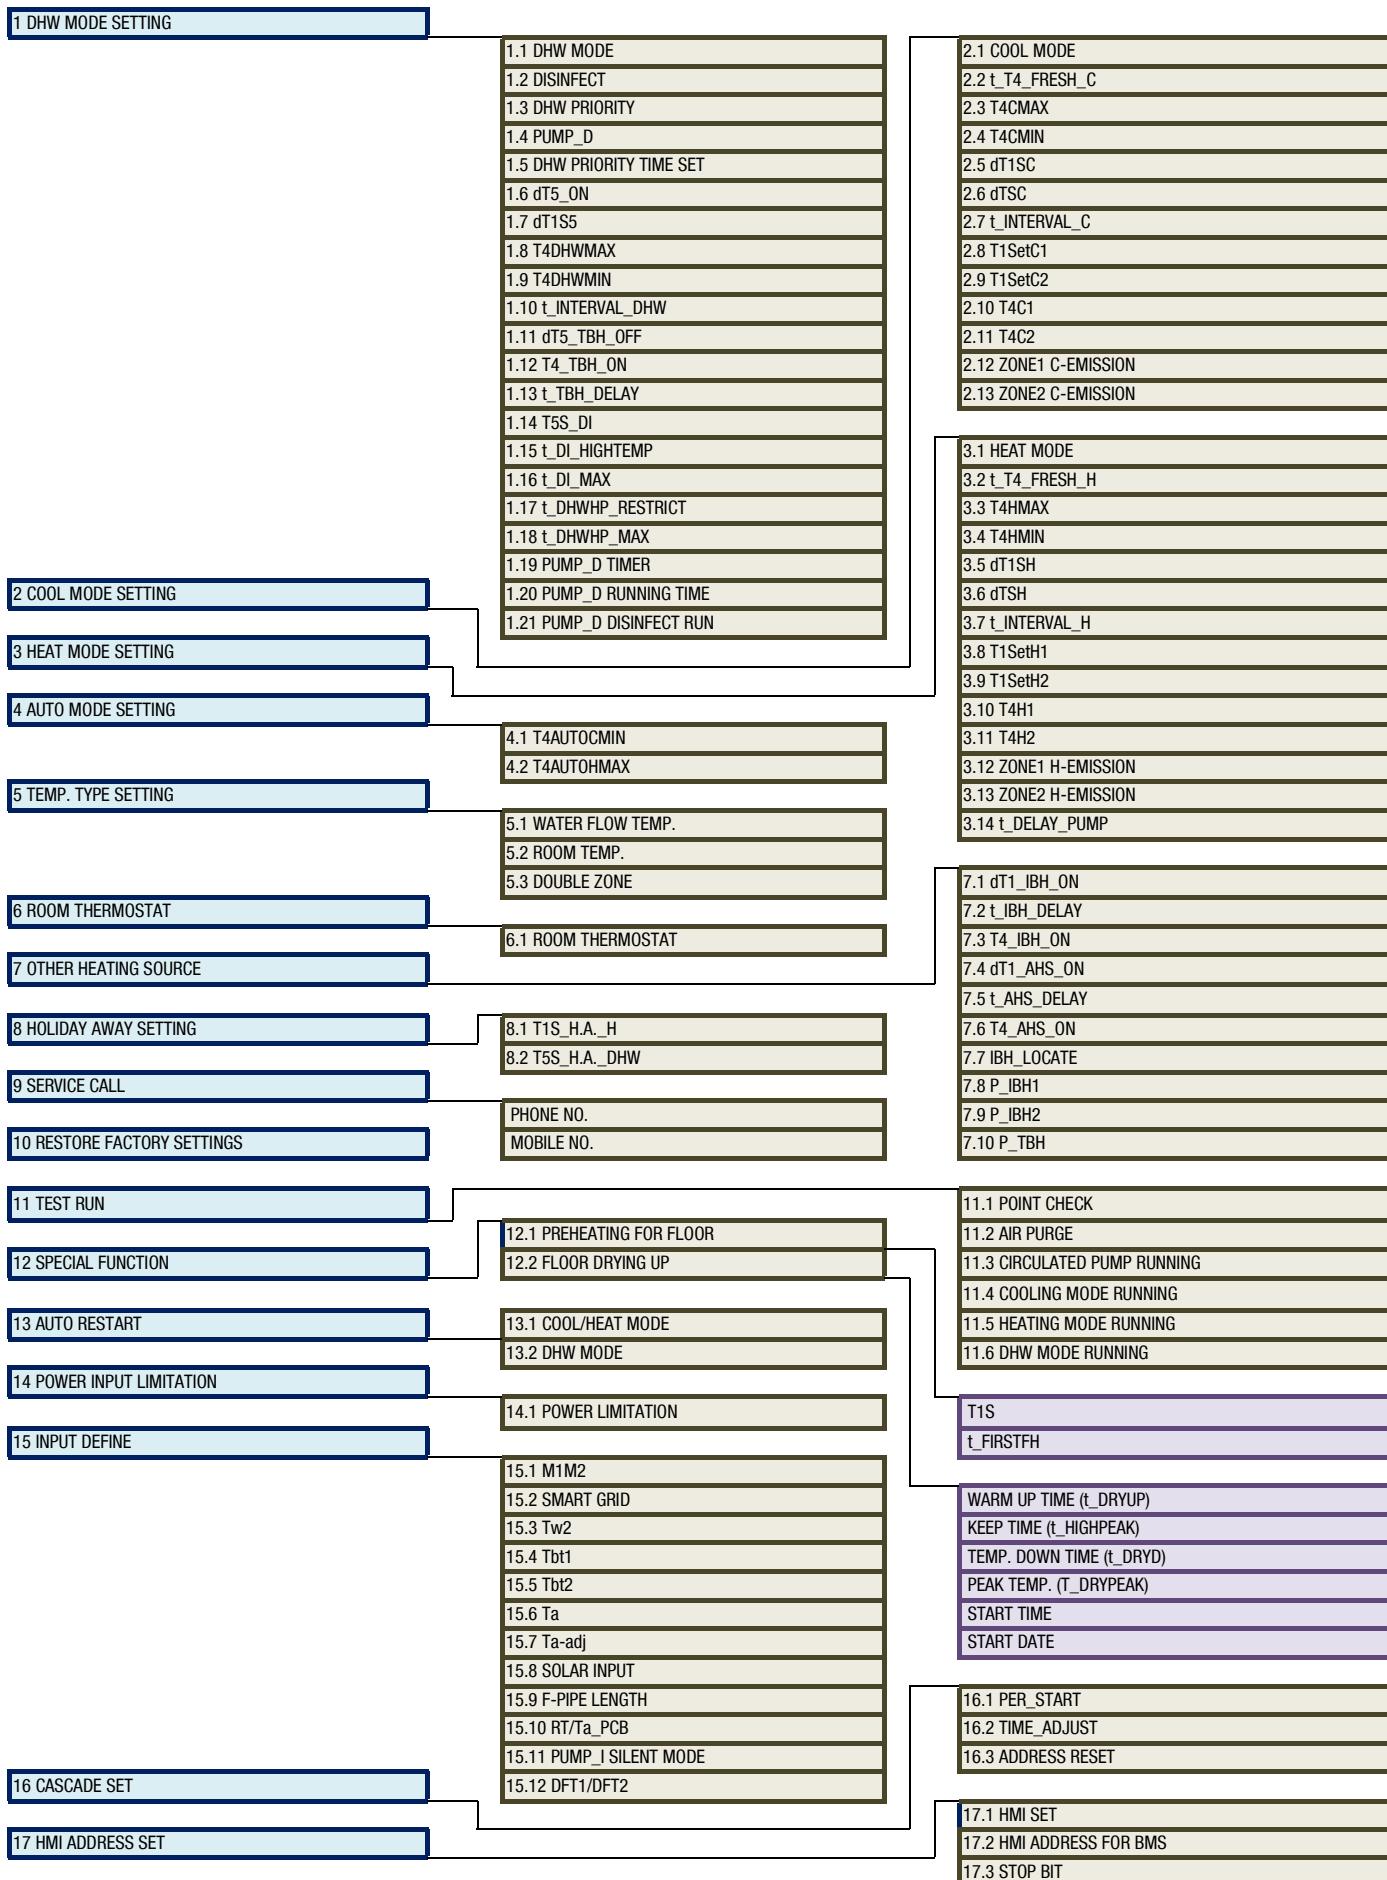

PARAMETRE - MENU/FOR SERVICEMAN (heslo 234)

Kód	MENU	VÝZNAM	ŠTD	MIN	MAX	Krok	Jed.
1	DHW MODE SETTING	NASTAVENIE REŽIMU OHREVU TÚV					
1.1	DHW MODE	Povolenie (YES=1) / zakázané (NON=0) režimu TÚV.	1	0	1	1	/
1.2	DISINFECT	Povolenie (YES=1) / zakázané (NON=0) funkcie dezinfekcie (antilegionella).	1	0	1	1	/
1.3	DHW PRIORITY	Povolenie (YES=1) / zakázané (NON=0) priority TÚV.	1	0	1	1	/
1.4	PUMP_D	Povolenie (YES=1) / zakázané (NON=0) čerpadla pre cirkuláciu TÚV.	0	0	1	1	/
1.5	DHW PRIORITY TIME SET	Povolenie (YES=1) / zakázané (NON=0) času pre prioritu TÚV (tzn. či pri DHW PRIORITY sa berú do úvahy parametre 1.17 a 1.18).	0	0	1	1	/
1.6	dT5_ON	DHW MODE - Teplotný rozdiel pre spustenie TČ v režime TÚV (Ak je $T_{5S}-T_5 \geq dT5_ON$, TČ sa spustí).	10	1	30	1	°C
1.7	dT1S5	DHW MODE - Teplotný rozdiel medzi T_{w_out} a T_5 v režime TÚV (korekčná hodnota pre požadovanú teplotu vody na výstupe, v režime TÚV, $T_{1S}=T_5+dT1S5$).	10	5	40	1	°C
1.8	T4DHWMAX	DHW MODE - Maximálna vonkajšia teplota pre ohrev TÚV kompresorom.	43	35	43	1	°C
1.9	T4DHWMIN	DHW MODE - Minimálna vonkajšia teplota pre ohrev TÚV kompresorom, pod touto teplotou sa na ohrev využíva TBH.	-10	-25	30	1	°C
1.10	t_INTERVAL_DHW	DHW MODE - Čas oneskorenia opäťovného štartu kompresora pri ohreve TÚV .	5	5	5	1	min
1.11	dT5_TBH_OFF	TBH - Teplotný rozdiel medzi T_{5S} a T_5 , nad ktorým dôjde k vypnutiu pomocného ohrievača TBH (Ak je $T_5 \geq T_{5S} + dT5_TBH_OFF$, vypne sa TBH).	5	0	10	1	°C
1.12	T4_TBH_ON	TBH - Vonkajšia teplota, pod ktorou je povolená prevádzka pomocného ohrievača TBH.	5	-5	50	1	°C
1.13	t_TBH_DELAY	TBH - Čas oneskorenia spustenia pomocného ohrievača TBH od spustenia kompresora.	30	0	240	5	min
1.14	T5S_DISINFECT	DISINFECT - Požadovaná teplota v nádrži na TÚV (T_{5S}) počas funkcie DEZINFEKCIE.	65	60	70	1	°C
1.15	t_DI_HIGHTEMP	DISINFECT - Čas, ktorý bude udržiavaná teplota $T_{5S_DISINFECT}$ počas funkcie DEZINFEKCIE.	15	5	60	5	min
1.16	t_DI_MAX	DISINFECT - Maximálny čas trvania funkcie DEZINFEKCIJA.	210	90	300	5	min
1.17	t_DHWHP_RESTRICT	DHW PRIORITY - Maximálny čas trvania prevádzky v režime priestor (vykurovanie/chladenie), než sa prepne jednotka do režimu TÚV (ak je požiadavka na ohrev TÚV) (ak je nastavená prioritá TÚV, tzn. DHW PRIORITY=YES).	30	10	600	5	min
1.18	t_DHWHP_MAX	DHW PRIORITY - Maximálny čas trvania prevádzky kompresora v režime TÚV , než sa prepne jednotka do režimu priestor (ak je požiadavka na priestor) (ak je nastavená prioritá TÚV, tzn. DHW PRIORITY=YES).	90	10	600	5	min
1.19	PUMP_D TIMER	PUMP_D - Povolenie (YES=1) / zakázané (NON=0) časového ovládania čerpadla pre cirkuláciu TÚV (štartovacie časy (12 časov) sa nastavujú v MENU/DOMESTIC HOT WATER (DHW)/DHW PUMP).	1	0	1	1	/
1.20	PUMP_D RUNNING TIME	PUMP_D - Čas prevádzky čerpadla pre cirkuláciu TÚV od jeho štartu.	5	5	120	1	min
1.21	PUMP_D DISINFECT RUN	PUMP_D - Povolenie (YES=1) / zakázané (NON=0) prevádzky čerpadla pre cirkuláciu TÚV počas funkcie DEZINFEKCIJA a keď je $T_5 \geq T_{5S_DI} - 2$.	1	0	1	1	/
2	COOL MODE SETTING	NASTAVENIE REŽIMU CHLADENIA					
2.1	COOL MODE	Povolenie (YES=1) / zakázané (NON=0) režimu chladenia.	1	0	1	1	/
2.2	t_T4_FRESH_C	Čas obnovenia údajov z ekvitermickej krivky pre režim chladenia.	0,5	0,5	6	0,5	hod
2.3	T4CMAX	Maximálna vonkajšia teplota pre režim chladenia kompresorom, nad touto teplotou pôjde kompresor na minimálne otáčky.	52	35	52	1	°C
2.4	T4CMIN	Minimálna vonkajšia teplota pre režim chladenia.	10	-5	25	1	°C
2.5	dT1SC	Teplotný rozdiel pre spustenie TČ v režime chladenia, pri riadení podľa teploty vody (Ak je $T_1-T_1S \geq dT1SC$, TČ sa spustí, ak je $T_1 \leq T_1S$, TČ sa vypne).	5	2	10	1	°C
2.6	dTSC	Teplotný rozdiel pre spustenie TČ v režime chladenia, pri riadení podľa teploty priestoru (Ak je $T_a-T_S \geq dTSC$, TČ sa spustí, ak je $T_a \leq T_S$, TČ sa vypne) (nastavenie len, ak je 5.2 ROOM TEMP=YES).	2	1	10	1	°C
2.7	t_INTERVAL_C	Čas oneskorenia opäťovného štartu kompresora v režime chladenia .	5	5	5	1	min
2.8	T1SetC1	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - požadovaná teplota vody na výstupe (spodná) pri vonkajšej teplote T4C1.	10	5	25	1	°C
2.9	T1SetC2	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - požadovaná teplota vody na výstupe (vrchná) pri vonkajšej teplote T4C2.	16	5	25	1	°C
2.10	T4C1	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - vonkajšia teplota (vrchná) pre nastavenie T1SetC1.	35	-5	46	1	°C
2.11	T4C2	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - vonkajšia teplota (spodná) pre nastavenie T1SetC2.	25	-5	46	1	°C
2.12	ZONE1 C-EMISSION	Nastavenie koncového prvku - ikona na ovládači pre chladenie - zóna 1: 0: FCU (fancoily), 1: RAD. (radiátory), 2: FHL (podlaha).	0	0	2	1	/
2.13	ZONE2 C-EMISSION	Nastavenie koncového prvku - ikona na ovládači pre chladenie - zóna 2: 0: FCU (fancoily), 1: RAD. (radiátory), 2: FHL (podlaha).	0	0	2	1	/

PARAMETRE - MENU/FOR SERVICEMAN (heslo 234)

Kód	MENU	VÝZNAM	ŠTD	MIN	MAX	Krok	Jed.
3	HEAT MODE SETTING	NASTAVENIE REŽIMU VYKUROVANIE					
3.1	HEAT MODE	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) režimu vykurovania.	1	0	1	1	/
3.2	t_T4_FRESH_H	Čas obnovenia údajov z ekvitermickej krivky pre režim vykurovania.	0,5	0,5	6	0,5	hod
3.3	T4HMAX	Maximálna vonkajšia teplota pre režim vykurovania kompresorom, nad touto teplotou pôjde kompresor na minimálne otáčky.	25	20	35	1	°C
3.4	T4HMIN	Minimálna vonkajšia teplota pre režim vykurovania kompresorom, pod touto teplotou sa na ohrev využíva IBH alebo AHS.	-15	-25	30	1	°C
3.5	dT1SH	Teplotný rozdiel pre spustenie TČ v režime vykurovania, pri riadení podľa teploty vody (Ak je T1S-T1≥dT1SH, TČ sa spustí, ak je T1≥T1S, TČ sa vypne).	5	2	20	1	°C
3.6	dTSH	Teplotný rozdiel pre spustenie TČ v režime vykurovania, pri riadení podľa teploty priestoru (Ak je TS-Ta≥dTSH, TČ sa spustí, ak je Ta≥TS, TČ sa vypne) (nastavenie len, ak je 5.2 ROOM TEMP=YES).	2	1	10	1	°C
3.7	t_INTERVAL_H	Čas oneskorenia opäťovného štartu kompresora v režime vykurovania .	5	5	5	1	min
3.8	T1Seth1	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - požadovaná teplota vody na výstupe (vrchná) pri vonkajšej teplote T4H1.	35	25	65	1	°C
3.9	T1Seth2	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - požadovaná teplota vody na výstupe (spodná) pri vonkajšej teplote T4H2.	28	25	65	1	°C
3.10	T4H1	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - vonkajšia teplota (spodná) pre nastavenie T1Seth1.	-5	-25	35	1	°C
3.11	T4H2	Nastavenie vlastnej ekvitermickej krivky - krivka 9 - vonkajšia teplota (vrchná) pre nastavenie T1Seth2.	7	-25	35	1	°C
3.12	ZONE1 H-EMISSION	Nastavenie koncového prvku - ikona na ovládači pre vykurovanie - zóna 1: 0: FCU (fancoily), 1: RAD. (radiátory) , 2: FHL (podlahové vykurovanie).	1	0	2	1	/
3.13	ZONE2 H-EMISSION	Nastavenie koncového prvku - ikona na ovládači pre vykurovanie - zóna 2: 0: FCU (fancoily), 1: RAD. (radiátory) , 2: FHL (podlahové vykurovanie).	2	0	2	1	/
3.14	t_DELAY_PUMP	Čas oneskorenia vypnutia obejchového čerpadla po vypnutí jednotky.	2	0,5	20	0,5	min
4	AUTO MODE SETTING	NASTAVENIE REŽIMU AUTO					
4.1	T4AUTOCMIN	Minimálna vonkajšia teplota pre chladenie v režime auto.	25	20	29	1	°C
4.2	T4AUTOHMAX	Maximálna vonkajšia teplota pre vykurovanie v režime auto.	17	10	17	1	°C
5	TEMP. TYPE SETTING	NASTAVENIE TYPU POŽADOVANEJ TEPLOTY					
5.1	WATER FLOW TEMP.	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) riadenia ZAP/VYP jednotky podľa teploty vody.	1	0	1	1	/
5.2	ROOM TEMP.	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) riadenia ZAP/VYP jednotky podľa teploty priestoru (NASTAVTE „YES“ PRI POUŽITÍ OVLÁDAČA AKO PRIESTOROVÉHO TERMOSTATU) (v tomto prípade bude teplota vody na výstupe nastavovaná automaticky podľa ekvitermickej krivky).	0	0	1	1	/
5.3	DOUBLE ZONE	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) dvoch zón.	0	0	1	1	/
6	ROOM THERMOSTAT	EXTERNÝ PRIESTOROVÝ TERMOSTAT					
6.1	ROOM THERMOSTAT	Nastavenie externého termostatu 0=NON (žiadny), 1=MODE SET (ZAP/VYP jednotky a prepínanie režimov chladenie/vykurovanie), 2=ONE ZONE (ZAP/VYP jednotky), 3=DOUBLE ZONE (ZAP/VYP jednotky v dvoch zónach - 2 termostaty) - podľa zvoleného spôsobu treba správne elektricky pripojiť externý(é) termostat(y) (metóda 1, 2, 3).	0	0	3	1	/
7	OTHER HEATING SOURCE	ĎALŠÍ ZDROJ VYKUROVANIA (možné použiť bud' IBH alebo AHS, spolu nie)					
7.1	dT1_IBH_ON	Teplotný rozdiel medzi T1S a T1, nad ktorým dôjde k povoleniu záložného ohrievača IBH. Tzn. ak T1S-T1≥dT1_IBH_ON, záložný ohrievač IBH je povolený a ak sú splnené aj parametre 7.2 a 7.3, ohrievač sa zapne).	5	2	10	1	°C
7.2	t_IBH_DELAY	Čas oneskorenia spustenia záložného ohrievača IBH od spustenia kompresora a čas oneskorenia pripínania výkonových stupňov (pri 9kW IBH).	30	15	120	5	min
7.3	T4_IBH_ON	Vonkajšia teplota, pod ktorou je povolená prevádzka záložného ohrievača IBH.	-5	-15	30	1	°C
7.4	dT1_AHS_ON	Teplotný rozdiel medzi T1S a T1B, nad ktorým dôjde k zapnutiu doplnkového zdroja vykurovania AHS (napr. kotol). (Ak je T1S-T1B≥dT1_AHS_ON, zapne sa AHS).	5	2	20	1	°C
7.5	t_AHS_DELAY	Čas oneskorenia spustenia doplnkového zdroja vykurovania AHS od spustenia kompresora.	30	5	120	5	min
7.6	T4_AHS_ON	Vonkajšia teplota, pod ktorou je povolená prevádzka doplnkového zdroja vykurovania AHS.	-5	-15	30	1	°C
7.7	IBH_LOCATE	IBH/AHS umiestnenie - nastavenie 0 (PIPE LOOP) - NEMENÍ SA.	0	0	0	0	°C
7.8	P_IBH1	El. príkon záložného ohrievača IBH1 (pre štatistiku el. spotreby).	0	0	20	0,5	kW
7.9	P_IBH2	El. príkon záložného ohrievača IBH2 (pre štatistiku el. spotreby).	0	0	20	0,5	kW
7.10	P_TBH	El. príkon pomocného ohrievača TBH (pre štatistiku el. spotreby).	2	0	20	0,5	kW

PARAMETRE - MENU/FOR SERVICEMAN (heslo 234)

Kód	MENU	VÝZNAM	ŠTD	MIN	MAX	Krok	Jed.
8	HOLIDAY AWAY SETTING	NASTAVENIE REŽÍMU DLHODOBEJ NEPRÍTOMNOSTI (PROTIMRAZOVÁ OCHRANA V ZIMNOM OBDOBÍ)					
8.1	T1S_H.A._H	Požadovaná teplota vody na výstupe T1S pre priestor v režime HOLIDAY AWAY.	25	20	25	1	°C
8.2	T5S_H.A._DHW	Požadovaná teplota vody na výstupe T5S pre nádrž TUV v režime HOLIDAY AWAY.	25	20	25	1	°C
9	SERVICE CALL	ČÍSLO NA SERVIS					
	PHONE NO.	Telefónne číslo na servis.					
	MOBILE NO.	Mobilné číslo na servis.					
10	RESTORE FACTORY SETTINGS	OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ OVLÁDAČA					
11	TEST RUN	TESTOVACIA PREVÁDZKA (nie je možné spustiť, ak je zariadenie v poruche)					
11.1	POINT CHECK	Manuálna kontrola prevádzky jednotlivých komponentov (ventily, čerpadilá, ohrievače).					
11.2	AIR PURGE	Režim odvzdušnenia.					
11.3	CIRCULATED PUMP RUNNING	Test obejchových čerpadiel PUMP_I, PUMP_D.					
11.4	COOL MODE RUNNING	Test režimu chladenia - požadovaná teplota 7°C.					
11.5	HEAT MODE RUNNING	Test režimu vykurovania - požadovaná teplota 35°C (kompresor, AHS/IBH).					
11.6	DHW MODE RUNNING	Test režimu ohrevu TUV - požadovaná teplota 55°C (kompresor, TBH).					
12	SPECIAL FUNCTION	ŠPECIÁLNE FUNKCIE					
12.1	PREHEATING FOR FLOOR	Predohrev podlahy (ochrana pred popraskaním betónu) (prvé spustenie, alebo po odstávke).					
	T1S	Cieľová teplota vody na výstupe pre režim predohrevu podlahy.	25	25	35	1	°C
	t_FIRSTFH	Čas trvania funkcie predohrevu podlahy.	72	48	96	12	hod
12.2	FLOOR DRYING UP	Sušenie podlahy					
	WARM UP TIME (t_DRYUP)	Fáza 1 - počet dní nahrievania - skokový nárasť ohrevu z 25°C až po T_DRYPEAK.	8	4	15	1	deň
	KEEP TIME (t_HIGHPEAK)	Fáza 2 - počet dní udržania maximálnej teploty T_DRYPEAK.	5	3	7	1	deň
	TEMP. DOWN TIME (t_DRYD)	Fáza 3 - počet dní ochladzovania - skokový pokles ohrevu z teploty T_DRYPEAK až po 45°C.	5	4	15	1	deň
	PEAK TEMP. (T_DRYPEAK)	Maximálna teplota pre fázu 2.	45	30	55	1	°C
	START TIME	Čas začiatku funkcie sušenia podlahy.				1/30	h/min
	START DATE	Dátum začiatku funkcie sušenia podlahy.					d/m/r
13	AUTO RESTART	AUTOREŠTART (obnovenie prevádzky po výpadku el. energie)					
13.1	COOL/HEAT MODE	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) autoreštartu v režimoch chladenie/vykurovanie.	1	0	1	1	/
13.2	DHW MODE	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) autoreštartu v režime TUV.	1	0	1	1	/
14	POWER INPUT LIMITATION	OBMEDZENIE SPOTREBY ELEKTRICKÉHO PRÚDU					
14.1	POWER INPUT LIMITATION	Obmedzenie spotreby prúdu jednotky 0 (žiadne), 1-8 (najmenšie-najväčšie).	0	0	8	1	/
15	INPUT DEFINE	KONFIGURÁCIA VSTUPOV (snímače, parametre)					
15.1	M1/M2 (ON/OFF)	Nastavenie funkcie kontaktu M1M2 pre vzdialéne blokovanie jednotky ZAP/VYP (ani ovládač nebude reagovať), TBH alebo AHS (0=REMOTE ON/OFF, 1=TBH ON/OFF, 2=AHS ON/OFF).	0	0	2	1	/
15.2	SMART GRID	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) kontaktu SMART GRID.	0	0	1	1	/
15.3	Tw2	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) snímača Tw2. Nutné nastaviť, ak sú nastavené 2 zóny.	0	0	1	1	/
15.4	Tbt1	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) snímača teploty na vrchu vyrovňávacej nádrže Tbt1. Ak sa povolí, preberie funkciu snímača T1.	0	0	1	1	/
15.5	Tbt2	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) snímača teploty na spodku vyrovňávacej nádrže Tbt2 - NEMENÍ SA.	0	0	1	1	/
15.6	Ta	Nastavenie spôsobu snímania priestorovej teploty Ta (0-HMI - ovládač, 1-IDU - externý termostat) - NEMENÍ SA.	0	0	1	1	/
15.7	Ta-adj	Korecia priestorovej teploty Ta meranej na ovládači.	-2	-10	10	1	°C
15.8	SOLAR INPUT	Nastavenie kontaktu pre solár (NON=0=žiadny, 1=SL1/SL2, 2=Tsolár).	0	0	2	1	/
15.9	F-PIPE LENGTH	Nepoužíva sa.	0	0	1	1	/
15.10	RT/Ta_PCB	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) elektroniky RT/Ta_PCB.	0	0	1	1	/
15.11	PUMP_I SILENT MODE	Povolenie (YES=1) / zakázanie (NON=0) tichého režimu PUMP_I.	0	0	1	1	/
15.12	DFT1/DFT2	Nastavenie funkcie kontaktu DFT1/DFT2 (0=DEFROST (ODMRAZOVANIE), 1=ALARM).	0	0	1	1	/
16	CASCADE SET	NASTAVENIE KASKÁDOVÉHO RIADENIA					
16.1	PER_START	Štartovacie percento pri viacerých jednotkách.	10	10	100	10	%
16.2	TIME_ADJUST	Čas pripínania/odpínania jednotiek.	5	1	60	1	min
16.3	ADDRESS RESET	Reset adresy jednotky.	FF	0	15	1	/
17	HMI ADDRESS SET	NASTAVENIE ADRESY HMI (OVLÁDAČA)					
17.1	HMI SET	Nastavenie funkcie ovládača (0=MASTER, 1=SLAVE pre kaskádu).	0	0	1	1	/
17.2	HMI ADDRESS FOR BMS	Nastavenie adresy ovládača pre BMS (len pre master).	1	1	16	1	/
17.3	STOP BIT	Nastavenie STOP BIT.	1	1	2	1	/

TECHNICKÉ ÚDAJE (4-10kW)

VÝKON	4 kW	6 kW	8 kW	10 kW	
JEDNOTKA	HPMO-04-D1L1H0-A1	HPMO-06-D1L1H0-A1	HPMO-08-D1L1H3-A1	HPMO-10-D1L1H3-A1	
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE					
El. napájanie	1~230V/50Hz				
Max. prúd (s IBH)	A	12	14	29	30
HLUČNOSŤ					
Akustický výkon / akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	55 / 45	58 / 47,5	59 / 48,5	60 / 50,5
PREVÁDKOVÝ ROZSAH					
Vonkajšia teplota (°C)	chladenie	-5 až 43			
	vykurovanie	-25 až 35			
	ohrev TÜV	-25 až 43			
Teplota vody na výstupe (°C)	chladenie	5 až 25			
	vykurovanie	25 až 65			
	ohrev TÜV	30 až 60			
PARAMETRE					
Vzduchový výkon	m³/h	2770		4030	
Typ chladiva/GWP		R32/675			
Výrobná náplň chladiva	kg	1,4		1,4	
Rozmery jednotka / balenie (ŠxVxH)	mm	1295 x 718 x 429 / 1375 x 885 x 475		1385 x 865 x 526 / 1465 x 1035 x 560	
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	86 / 107		110 / 137	
Zabudovaná el. špirála / výkon		NIE / -		ÁNO / 3kW	
Pripojenie vody (vstup/výstup)		R1" / R1"		R5/4" / R5/4"	
Vnútorný objem jednotky	l	3,2		3,2	
Nominálny prietok vody	m³/h	0,72	1,09	1,44	1,72

TECHNICKÉ ÚDAJE (12-16kW)


VÝKON	12 kW	14 kW	16 kW	
JEDNOTKA	HPMO-12-D1L3H9-A1	HPMO-14-D1L3H9-A1	HPMO-16-D1L3H9-A1	
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE				
El. napájanie	1~400V/50Hz			
Max. prúd (s IBH)	A	23	24	25
HLUČNOSŤ				
Akustický výkon / akustický tlak Lp (1m)	dB(A)	65 / 53,5	65 / 54	68 / 58
PREVÁDKOVÝ ROZSAH				
Vonkajšia teplota (°C)	chladenie	-5 až 43		
	vykurovanie	-25 až 35		
	ohrev TÜV	-25 až 43		
Teplota vody na výstupe (°C)	chladenie	5 až 25		
	vykurovanie	25 až 65		
	ohrev TÜV	30 až 60		
PARAMETRE				
Vzduchový výkon	m³/h	4060		4650
Typ chladiva/GWP		R32/675		
Výrobná náplň chladiva	kg	1,75		
Rozmery jednotka / balenie (ŠxVxH)	mm	1385 x 865 x 526 / 1465 x 1035 x 560		
Hmotnosť (jednotka/balenie)	kg	149 / 177		
Zabudovaná el. špirála / výkon		ÁNO / 9kW		
Pripojenie vody (vstup/výstup)		R5/4" / R5/4"		
Vnútorný objem jednotky	l	2,0		
Nominálny prietok vody	m³/h	2,08	2,49	2,73

ŠxVxH - šírka x výška x hĺbka


SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

HPMO - 1-fázové (4kW - 10kW)


Schéma je ilustračná, aktuálna schéma jednotky je nalepená na kryte jednotky.

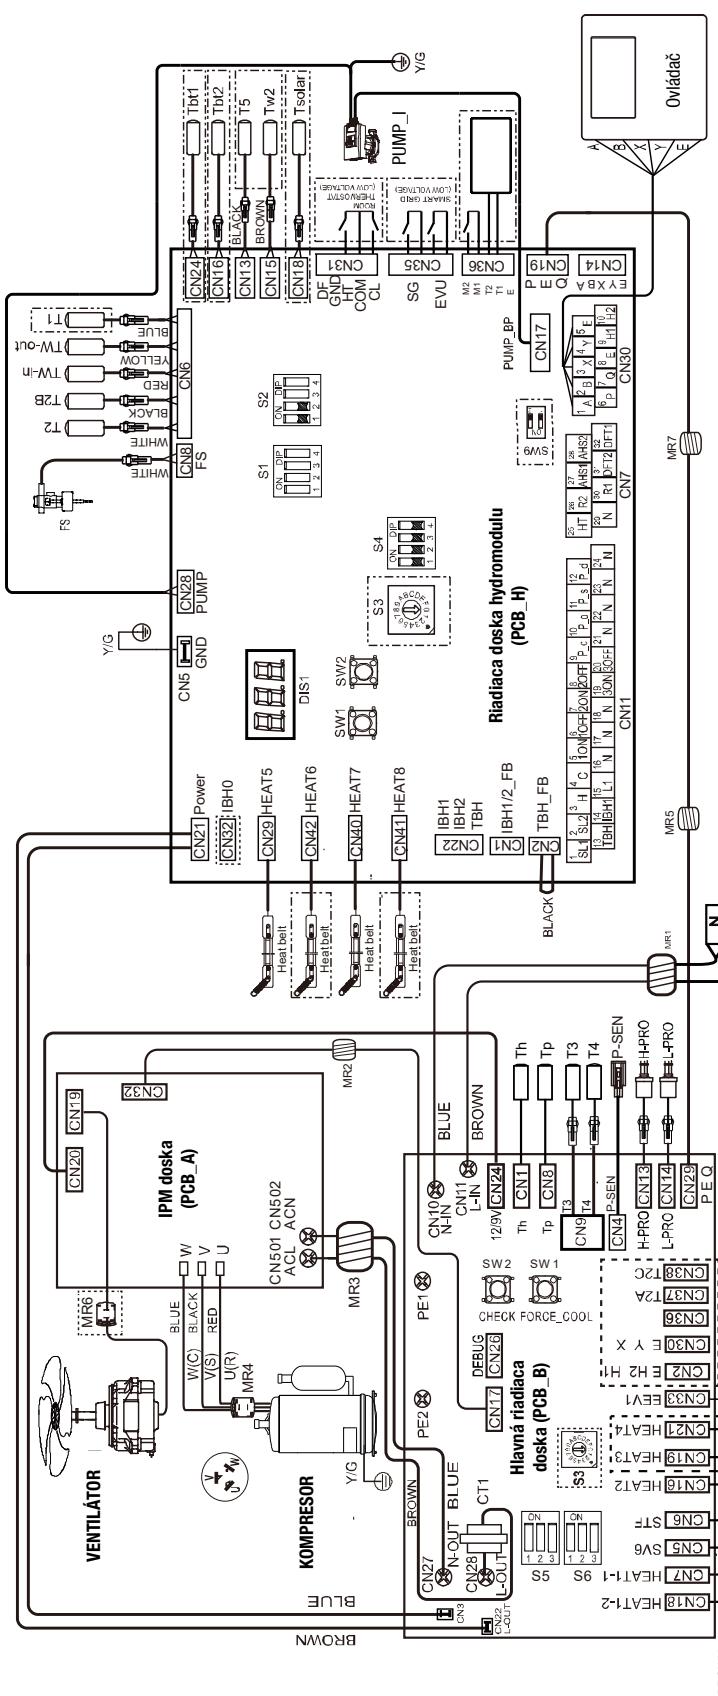

Označenie	Popis
FS	Prietokový spínač
PUMP_I	Interné obehové čerpadlo
T***	Snímače teploty
HEAT5 (CN29)	El. odporový kábel na výmenníku tepla (protimrazová ochrana)
XT1-3	Svorkovnice
IBH	Záložný ohrievač
KM*	Stýkače
ATCO	Automatická tepelná ochrana
TCO	Manuálna tepelná ochrana
CT1	Meranie AC prúdu
EEV	Elektrický expanzný ventil
HEAT1-1	El. odporový kábel 1 na kompresore
HEAT1-2	El. odporový kábel 2 na kompresore
STF	4-cestný ventil
P-SEN	Snímač vysokého tlaku (prevodník)
MR1-MR5	Feritové jadro
HEAT2	El. odporový kábel v spodnej časti jednotky (protimrazová ochrana vane)
H-PRO	Vysokotlakový spínač
L-PRO	Nízkotlakový spínač

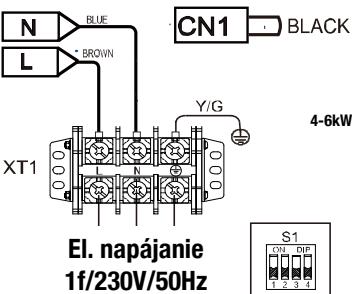

El. napájanie
1f/230V/50Hz

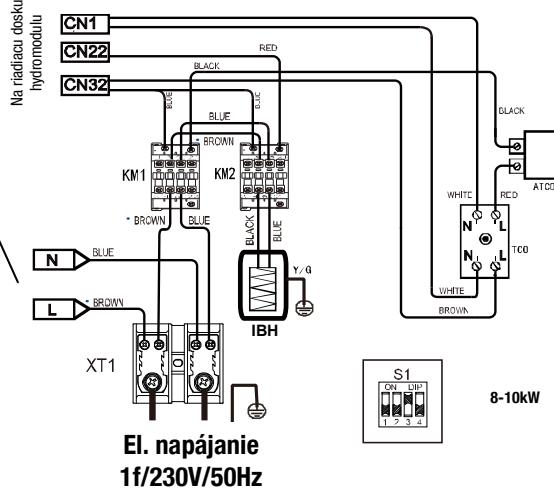

El. napájanie
1f/230V/50Hz

Snímač	Charakteristika
T3, T4, Th	$B_{25/50}=4100K$, $R_{25^\circ C}=10k\Omega$
Tp	$B_{25/50}=3950K$, $R_{90^\circ C}=5k\Omega$


Snímač	Charakteristika
T2, T2B	$B_{25/50}=4100K$, $R_{25^\circ C}=10k\Omega$
T1, Tw_out, Tw_in/T5/Tw2	$B_{0/100}=3970K$, $R_{50^\circ C}=17,6k\Omega$

Pozn. XT3: voliteľné pripojenie doplnkového el. odporového kábla do odtokového potrubia (externá dodávka - max. 40W záťaž, max 200mA)


SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

HPMO - 3-fázové (12kW - 16kW)

Schéma je ilustračná, aktuálna schéma jednotky je nalepená na kryte jednotky.

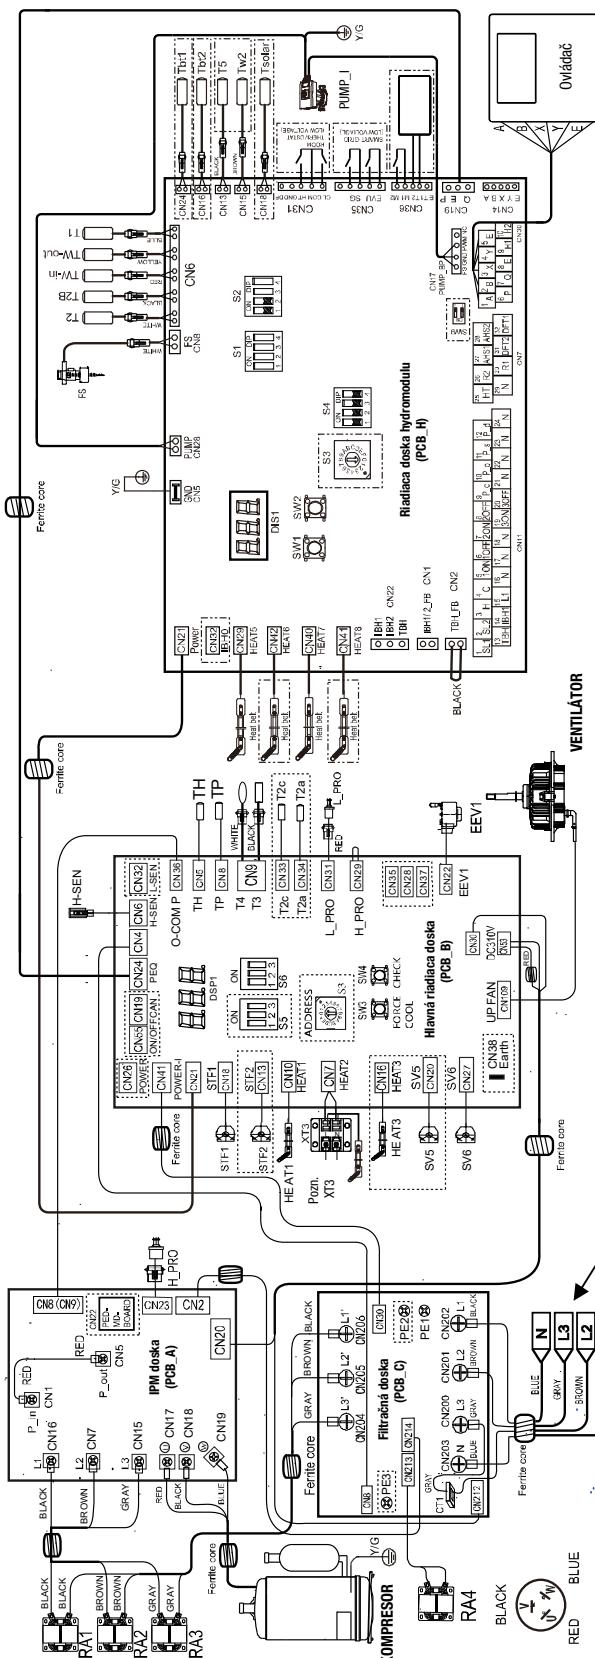

Označenie	Popis
FS	Prietokový spínač
PUMP_I	Interné obebové čerpadlo
T***	Snímače teploty
HEAT5 (CN29)	El. odporový kábel na výmenníku tepla (protimrazová ochrana)
XT1-3	Svorkovnice
IBH	Záložný ohreváč
KM*	Stýkače
ATCO	Automatická tepelná ochrana
TCO	Manuálna tepelná ochrana
CT1	Meranie AC prúdu
EEV	Elektrický expanzný ventil
HEAT1	El. odporový kábel na kompresore
HEAT2	El. odporový kábel v spodnej časti jednotky (protimrazová ochrana vane)
STF1	4-cestný ventil
H-SEN	Snímač vysokého tlaku (prevodník)
MR1-MR5	Feritové jadro
SV5/SV6	Solenoidný ventil
H-PRO	Vysokotlakový spínač
L-PRO	Nízkotlakový spínač
RA	Cievka

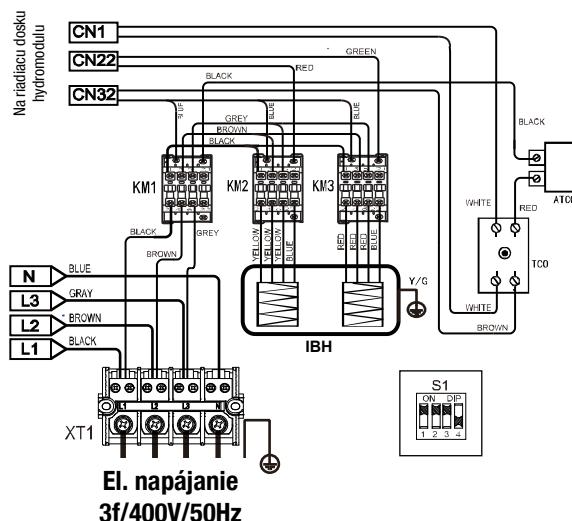

El. napájanie
3f/400V/50Hz

Snímač	Charakteristika
T3, T4, Th	$B_{25/50}=4100K$, $R_{25^{\circ}C}=10k\Omega$
Tp	$B_{25/50}=3950K$, $R_{90^{\circ}C}=5k\Omega$

Snímač	Charakteristika
T2, T2B	$B_{25/50}=4100K$, $R_{25^{\circ}C}=10k\Omega$
T1, Tw_out, Tw_in/T5/Tw2	$B_{0/100}=3970K$, $R_{50^{\circ}C}=17,6k\Omega$

Pozn. XT3: voliteľné pripojenie doplnkového el. odporového kábla do odtokového potrubia (externá dodávka - max. 40W záťaž, max 200mA)

Poznámky

Poznámky

Poznámky

HYUNDAI

Kontakt

KLIMAVEX CZ a.s.
Průmyslová 1472/11
102 00 Praha 10
Česká republika
klimavex@klimavex.cz

 **KLIMAVEX**

importér HVAC zariadení Hyundai pre Česko a Slovensko