

Klimatizačné zariadenie

Inštalačná príručka

Káblový diaľkový ovládač MWR-SH11N

- Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok Samsung.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento Inštalačná príručka a odložte si ho na použitie v budúcnosti.



SAMSUNG



Obsah

Príprava

Bezpečnostné opatrenia	3
Pred inštaláciou	5

Inštalácia

Inštalácia káblového diaľkového ovládača	6
--	---

Iné

Inštalácia/servisný režim káblového diaľkového ovládača	15
---	----





Bezpečnostné opatrenia

Táto inštaláčna príručka vysvetľuje inštaláciu káblového diaľkového ovládača pripojeného k interiérovej jednotke klimatizačného systému Samsung. Pred inštaláciou produktu si dôkladne preštudujte túto inštaláčnu príručku. (Pri inštalácii voliteľných produktov postupujte podľa príslušnej inštaláčnej príručky.)

	VAROVANIE	Riziká alebo nebezpečné jednanja, ktoré môžu končiť vážnym zranením ľudí alebo smrťou.
	UPOZORNENIE	Riziká alebo nebezpečné jednanja, ktoré môžu končiť ľahkým zranením ľudí alebo škodou na majetku.

VAROVANIE

Ohľadom inštalácie kontaktujte servisné stredisko.

- ▶ Potenciálne riziko poruchy, úniku vody, zásahu elektrickým prúdom a požiaru.

Produkt inštalujte s príslušným napájacím zdrojom.

- ▶ Potenciálne riziko požiaru a poškodenia produktu.

Pri demontáži a opravách produktu sa poraďte s predajcom alebo kontaktným centrom.

- ▶ Potenciálne riziko poruchy, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Elektrikárske práce musí vykonať kvalifikovaná osoba v súlade s národnými elektroinštaláčnými smernicami a inštaláčnou príručkou.

- ▶ Ak inštaláciu vykoná neoprávnená osoba, všetky z nej vyplývajúce nedostatky môžu spôsobiť poruchu, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Produkt nainštalujte na pevný a vodorovný podklad, ktorý unesie hmotnosť produktu.

- ▶ Pokiaľ podklad neunesie hmotnosť produktu, môže dôjsť k jeho pádu a poškodeniu.

Produkt nepremiestňujte ani neinštalujte opakovane podľa vlastného uváženia.

- ▶ Potenciálne riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Skontrolujte, či boli inštaláčné práce vykonané správne podľa inštaláčnej príručky.

- ▶ Nesprávna inštalácia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Keď chcete zlikvidovať káblový diaľkový ovládač, obráťte sa na servisné centrum.





Bezpečnostné opatrenia

UPOZORNENIE

Produkt neinštalujte na miesta, kde sa v ovzduší nachádza horľavý plyn.

- ▶ Potenciálne riziko požiaru a výbuchu.

Zabezpečte, aby sa do káblového diaľkového ovládača nedostala voda.

- ▶ Potenciálne riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Klimatizáciu inštalujte do bezpečnej vzdialenosti od priameho slnečného svetla, s izbovou teplotou v rozsahu od 0 °C(32 °F) do 39 °C(102 °F).

- ▶ Potenciálne riziko zásahu elektrickým prúdom alebo poruchy.

S produktom nemanipulujte ostrými predmetmi.

- ▶ Potenciálne riziko zásahu elektrickým prúdom alebo poškodenia produktu.

Produkt neinštalujte do oblastí vystavených oleju a výparom.

- ▶ Potenciálne riziko poškodenia produktu alebo poruchy.

Napájací kábel nevystavujte nadmernej záťaži.

- ▶ Potenciálne riziko zlomenia kábla a požiaru.

Produkt neinštalujte do oblastí, kde často dochádza k rozprašovaniu kyslých a zásaditých látok.

- ▶ Potenciálne riziko zásahu elektrickým prúdom alebo poruchy produktu.

Napájací kábel nepripájajte ku komunikačnému terminálu.

- ▶ Potenciálne riziko požiaru.

Ak sa produkt inštaluje na miesto, ako je nemocnica, dávajte pozor na rušenie inými elektrickými spotrebičmi.





- ▶ Potenciálne riziko poruchy produktu.

Po vybalení s produktom manipulujte opatrne.

- ▶ Pád alebo pohadzovanie môže viesť k potenciálnemu riziku poškodenia produktu.

Pred inštaláciou

Voliteľné príslušenstvo


Káblový diaľkový ovládač (1)	Skrutka M4x16 (4)	Návod na použitie (1)	Inštalácia príručka (1)
			



- Káblový diaľkový ovládač by mal inštalovať len skúsený inštalatér.
- Pred inštaláciou káblového diaľkového ovládača skontrolujte a overte, či je vypnuté napájanie.
- Káble káblového diaľkového ovládača inštalujte v súlade so zásadami zapájania elektrických rozvodov a nechajte ich prejsť vnútornou oblasťou steny, aby sa ich ľudia nemohli dotýkať.

Vonkajšie rozmery

[Jednotka : mm (palca)]

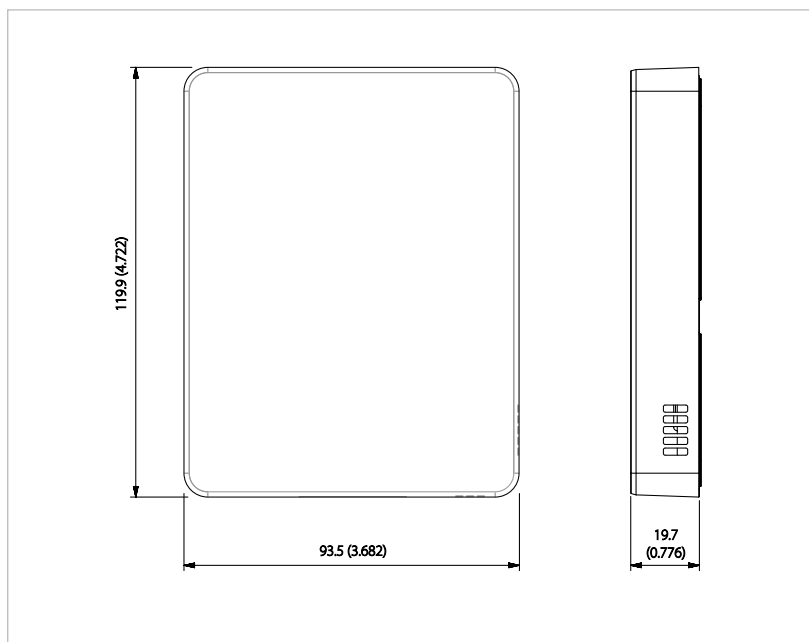





Inštalácia káblového diaľkového ovládača

Inštalácia káblového diaľkového ovládača

1. Zasuňte malý plochý skrutkovač do štvorcovej drážky na spodnej strane káblového diaľkového ovládača a potom ťahaním predného krytu nahor ho oddelte od zadného krytu.




2. Komunikačné káble rozložte tak, aby zapadli do puzdra pozdĺž okrajov zadného krytu.

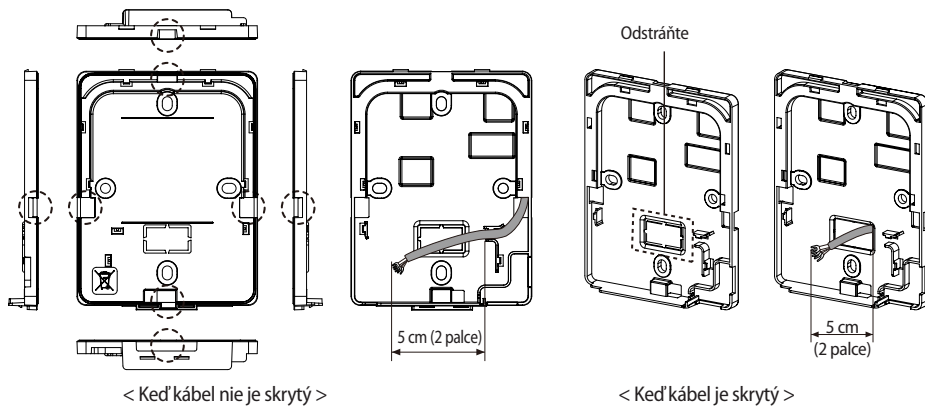





3. Pomocou viac ako dvoch skrutiek pevne upevnite zadný kryt diaľkového ovládača k stene a potom pripojte komunikačný a napájací kábel [(F3,F4) alebo (3, 4)] s prírmeranou dĺžkou k terminálu na zadnej strane krytu.

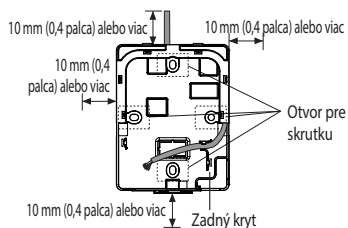

* Pred upevnením zadného krytu vytvorte aspoň 10 mm (0,4 palca) priestor na hornej strane, ľavej strane, pravej strane a spodnej strane.



* Skrutky musíte zaskrutkovať do otvorov na skrutky.

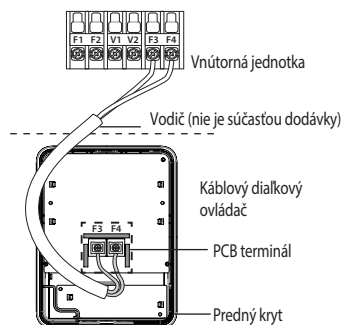

* Skrutky na PCB terminály nezatiahajte nadmernou silou.

4. Znovu zmontujte káblový diaľkový ovládač.



POZNÁMKA

- Najskôr zarovnajte ovládač s hornou drážkou a zaveďte ho otočením nadol podľa znázornenia na obrázku. Po montáži skontrolujte a overte, či žiadne káble nie sú uviaznuté v medzere medzi zadným a predným krytom.




UPOZORNENIE

- Pri inštalácii káblového diaľkového ovládača pomocou kábla dlhšieho ako 10 m (32,80 stopy) musíte komunikačný a napájací kábel nainštalovať osobitne. (Elektrické rušenie môže spôsobiť poruchu káblového diaľkového ovládača.)
- Pri inštalácii káblového diaľkového ovládača na stenu berte do úvahy veľkosť otvoru na vodič a vyberte vodič s prírmeranou hrúbkou.
- Ak káblový diaľkový ovládač inštalujete pomocou dvoch kusov PVC vodičov, odizolujte 30 cm (12 palce) kus kábla a nainštalujte ho len s dvomi kusmi vodičov. (Odporúčaná špecifikácia: AWG20)
- Maximálna vzdialenosť na pripojenie komunikačného a napájacieho kábla: 100 m (328 stopy).
- Skrutky na PCB termináli sa musia zatiahnuť s menej ako 6N-cm doťahovacím momentom. Ak je doťahovací moment väčší, môže dôjsť k poškodeniu závitú skrutky.



Instalácia káblového diaľkového ovládača

Sledovanie interiérovej jednotky z káblového diaľkového ovládača

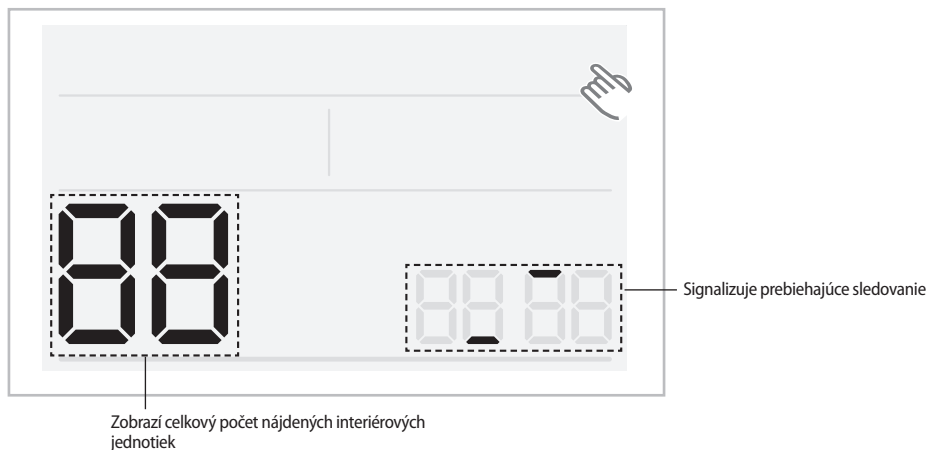

1. Sledovanie vášho káblového diaľkového ovládača sa automaticky spustí, keď po inštalácii zapnete napájanie.
2. Ak chcete sledovanie znovu vykonať po inštalácii, stlačte pravý horný roh (skryté tlačidlo) displeja a podržte ho dlhšie ako 7 sekúnd.
 - Systém sa resetuje a sledovanie sa znova spustí.
3. Počas sledovania sa zobrazí celkový počet aktuálne nájdených interiérových jednotiek.
4. Môže to trvať približne 3 minúty pri prvotnej inštalácii alebo po resete hlavného nastavenia napájania.




UPOZORNENIE

- Ak chcete resetovať systém káblového diaľkového ovládača, stlačte pravý horný roh (skryté tlačidlo) displeja a podržte ho dlhšie ako 7 sekúnd.



Individuálne ovládanie pomocou káblového diaľkového ovládača

Individuálne ovládanie znamená, že používate jeden diaľkový ovládač na ovládanie jednej interiérovej jednotky.

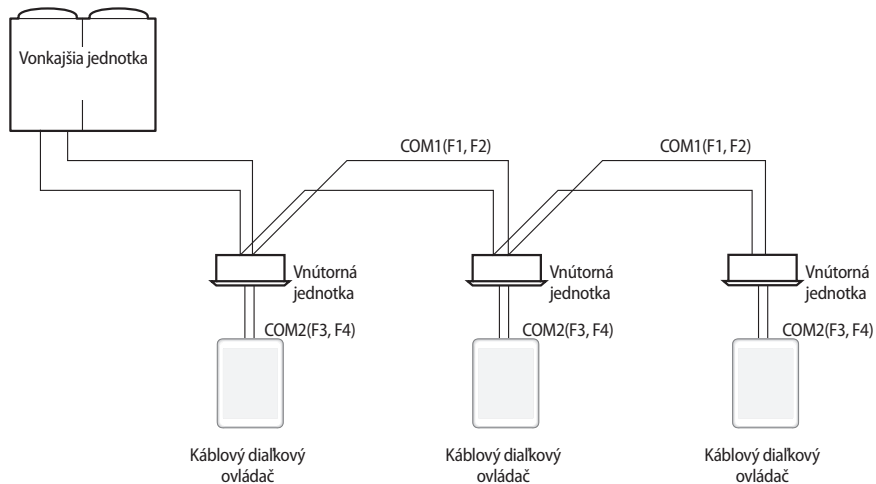

UPOZORNENIE

- Bez ohľadu na adresu skupiny interiérovej jednotky (adresa RMC) sa individuálne ovláda len interiérová jednotka pripojená k portu COM2.






Inštalácia káblového diaľkového ovládača


Skupinové ovládanie pomocou káblového diaľkového ovládača

Skupinové ovládanie znamená, že pomocou jedného káblového diaľkového ovládača ovládajte dve alebo viac interiérových jednotiek súčasne.

1. Používanie jedného káblového diaľkového ovládača na ovládanie troch interiérových jednotiek

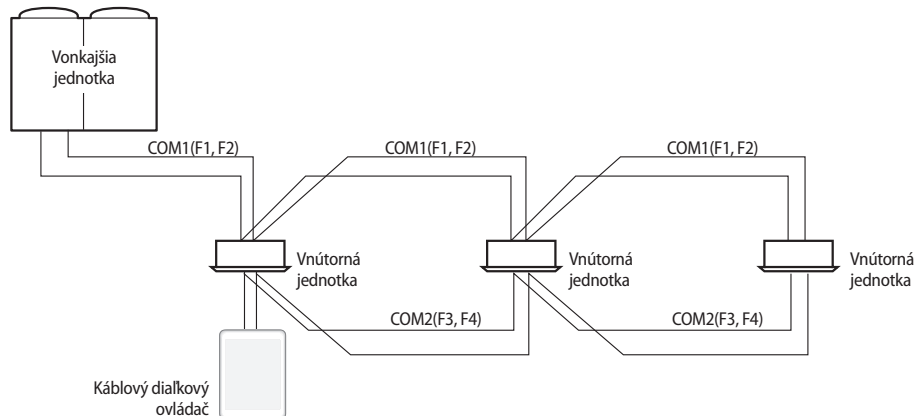

2. Používanie jedného káblového diaľkového ovládača na ovládanie interiérových jednotiek pripojených k inej exteriérovej jednotke

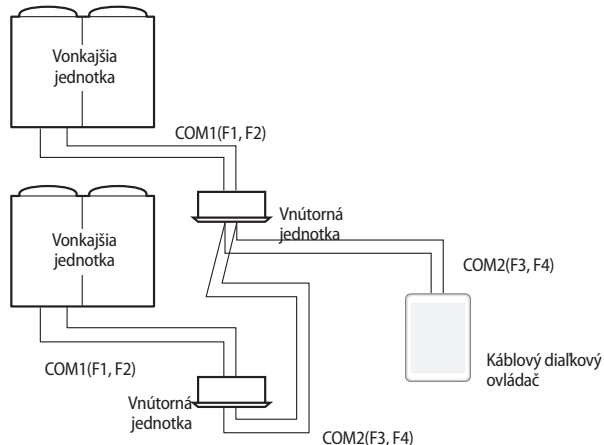

UPOZORNENIE


- Bez ohľadu na adresu skupiny interiérovej jednotky (adresa RMC) sa v skupine ovládajú len interiérové jednotky pripojené k portu COM2.
- Bez ohľadu na exteriérové jednotky môžete skupinovo ovládať maximálne 16 interiérových jednotiek.
- Pri ovládaní skupiny interiérových jednotiek pripojených k inej exteriérovej jednotke sa adresa každej exteriérovej jednotky musí nastaviť odlišne.





Ovládanie pomocou 2 diaľkových ovládačov

Pri tomto type ovládania sa jedna interiérová jednotka alebo skupina interiérových jednotiek ovláda dvomi diaľkovými ovládačmi.

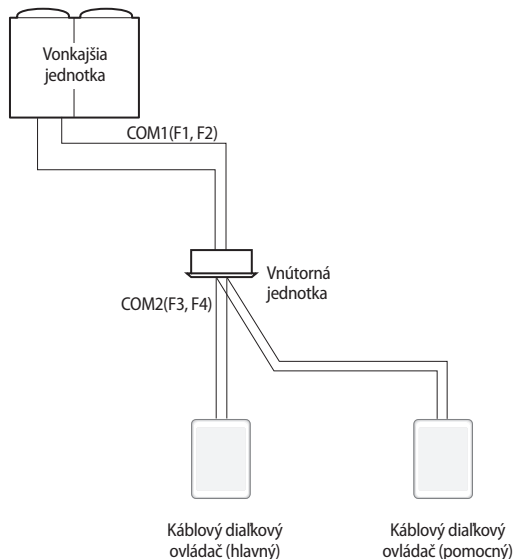

UPOZORNENIE

- Nastavenia pomocného káblového diaľkového ovládača nájdete vysvetlené v častiach o doplnkových nastaveniach káblového diaľkového ovládača. (Pozrite si hlavnú ponuku 1 „Prídavné funkcie káblového diaľkového ovládača“ → podponuka 1, nastavenie „hlavný/pomocný“)
- Na hlavnom nastavení môžete využívať len niekoľko funkcií.
 - Časovač zapnutia-vypnutia
 - Outing (Odchod)
 - Jednoduché ladenie
 - Zobrazí celkový počet interiérových jednotiek
 - Nastaví teplotu a vyberie režim, keď sa zobrazuje relatívna teplota



POZNÁMKA

- Káblový diaľkový ovládač bez nastavenia „hlavný/pomocný“ je správne pripojený, avšak pokiaľ potrebujete nastaviť konkrétny káblový diaľkový ovládač ako hlavný, musíte nastaviť položku „hlavný/pomocný“ v servisnom režime 1-1.




Inštalácia káblového diaľkového ovládača

Inicializácia komunikácie káblového diaľkového ovládača

Ak sa počet interiérových jednotiek zníži, kým svoj diaľkový ovládač používate na ovládanie jednej interiérovej jednotky alebo skupiny interiérových jednotiek, bude potrebné inicializovať komunikáciu diaľkového ovládača.

Stlačte pravý horný roh (skryté tlačidlo) displeja a podržte ho dlhšie ako 7 sekúnd.

- Váš káblový diaľkový ovládač sa inicializuje a zariadenie vyhľadá interiérové jednotky opätovne pripojené ku káblovému diaľkovému ovládaču.

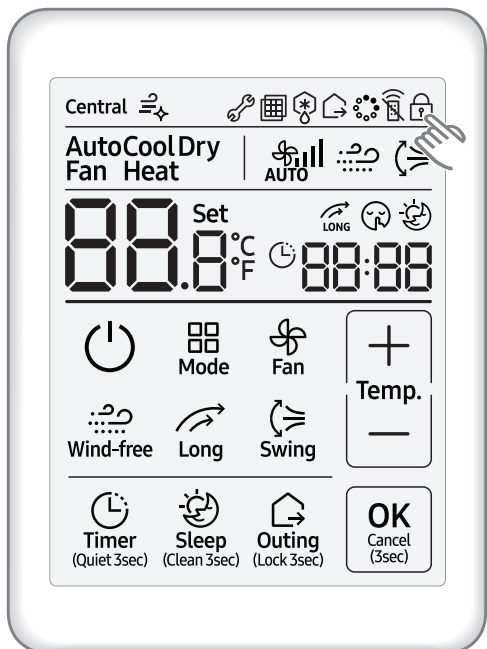



Chyby zobrazené na káblovom diaľkovom ovládači

Na LCD displeji sa zobrazia chybové kódy pre káblový diaľkový ovládač a interiérové jednotky pripojené ku káblovému diaľkovému ovládaču.




Displej LED

Keď na interiérových/exteriérových jednotkách dôjde k chybe (zobrazenie skupiny produktov: A)

- Zobrazí sa adresa produktu s chybou, po ktorej nasleduje chybový kód.


Príklad: Na interiérovej jednotke č. 10 došlo k chybe 101 (desatinné číslo)

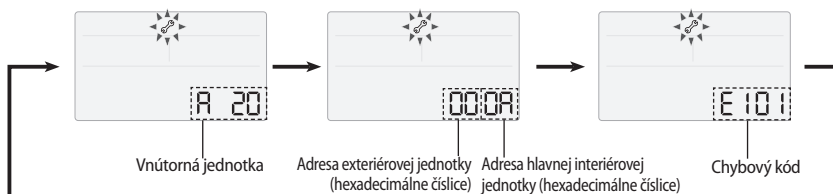

Pokiaľ dôjde k chybe na káblovom diaľkovom ovládači

- Zobrazí sa len chybový kód. (Nezobrazí sa žiadna adresa.)

Príklad: Na káblovom diaľkovom ovládači došlo k chybe 601.



Inštalácia káblového diaľkového ovládača

Chybové kódy káblového diaľkového ovládača


Displej	Popis
601	Chyba komunikácie medzi káblovým diaľkovým ovládačom a interiérovými jednotkami (Keď na viac ako 3 minúty dôjde k prerušeniu komunikácie po rozpoznaní interiérovej jednotky a káblového diaľkového ovládača)
602	Žiadna komunikácia medzi hlavným a pomocným káblovým diaľkovým ovládačom
604	Žiadna komunikácia medzi káblovým diaľkovým ovládačom a interiérovými jednotkami (vrátane chyby komunikácie medzi interiérovými jednotkami a exteriérovými jednotkami)
618	- Presiahnutý maximálny počet pripojených interiérových jednotiek (16 interiérových jednotiek) - Po skontrovaní počtu interiérových jednotiek sa vyžaduje reset
627	Dva alebo viac káblových diaľkových ovládačov je nastavených ako hlavných (pomocných)
653	Chyba prerušeného obvodu/skratu na teplotnom senzore
654	Chyba EEPROM



• Chybové kódy interiérových/exteriérových jednotiek nájdete v inštaláčnej príručke k tomuto zariadeniu.

Inštalácia/servisný režim káblového diaľkového ovládača

Ďalšie funkcie káblového diaľkového ovládača

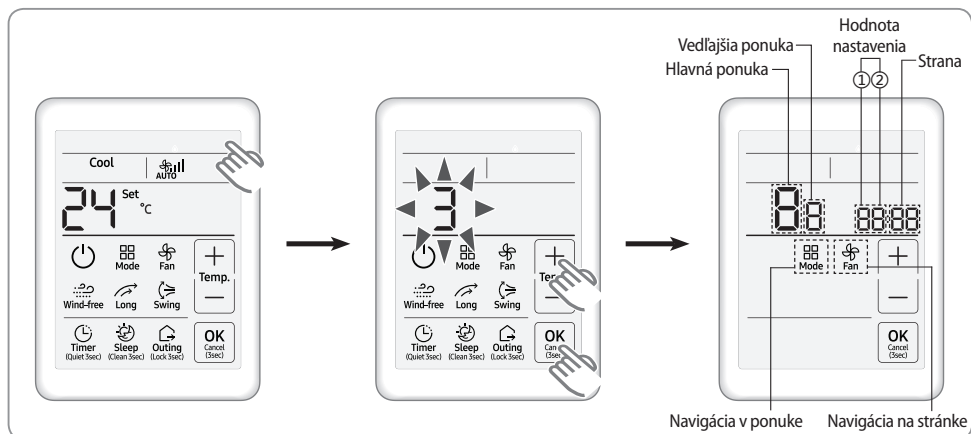

1. Ak chcete používať rôzne doplnkové funkcie na svojom káblovom diaľkovom ovládači, stlačte pravý horný roh (skryté tlačidlo) na displeji a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy. Potom môžete stlačiť tlačidlá [+]/[-] a vybrať č.3 a stlačiť tlačidlo [OK].
 - Vstúpite do nastavení prídavných funkcií a zobrazí sa vám hlavná ponuka.
 - Ak vyberiete druhé číslo a stlačíte tlačidlo [OK], môžete sa vrátiť späť k bežnému zobrazeniu.
2. Na ďalšej strane si pozrite zoznam prídavných funkcií pre svoj káblový diaľkový ovládač a vyberte požadovanú ponuku.
 - Pomocou tlačidiel [+]/[-] vyberte číslo hlavnej ponuky a stlačením tlačidla [Mode] (Režim) vstúpte na obrazovku podponuky nastavení.
 - Pomocou tlačidiel [+]/[-] vyberte číslo podponuky a stlačením tlačidla [Mode] (Režim) vstúpte na obrazovku dátových nastavení.
 - Pomocou tlačidiel [+]/[-] vyberte nastavenia.
 - Stláčaním tlačidla [Fan] (Ventilátor) vyberte stranu.
 - Stlačením tlačidla [OK] uložíte aktuálne nastavenia. Tlačidlo [OK] je neplatné na obrazovke nastavenia hlavnej ponuky alebo podponuky.
 - Ak chcete prejsť do normálneho režimu bez uloženia nastavení, stlačte tlačidlo [Cancel] (Zrušiť) a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.

Inštalácia/servisný režim káblového diaľkového ovládača

Ďalšie funkcie káblového diaľkového ovládača



- Ak je po nastavení potrebné inicializovať komunikáciu, systém sa automaticky resetuje a komunikácia sa inicializuje.

Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Popis funkcie		Hodnota nastavenia		Strana	Miesto uchovania
				Hodnota	Predvolené nastavenie		
1	1	Nastavenie, kontrola káblového diaľkového ovládača (1)	Výber chladenia/vykurovania	0 - Chladenie/vykurovanie, 1 - Len chladenie	0	01	Káblový diaľkový ovládač
			Používanie káblového diaľkového ovládača pre interiérovú jednotku	0 - Nepoužívať, 1 - Používať	1	02	Káblový diaľkový ovládač
			Hlavný/pomocný káblový ovládač	0 - Hlavný, 1 - Pomocný	0	03	Káblový diaľkový ovládač
			Jednotka teploty	0 - Celcius (°C), 1 - Fahrenheit (°F)	0	04	Káblový diaľkový ovládač
	2	Nastavenie, kontrola káblového diaľkového ovládača (2)	Výber teplotného snímača	0 - Interiérová jednotka, 1 - Káblový diaľkový ovládač	0	01	Káblový diaľkový ovládač
			Používanie priemernej teploty	0 - Nepoužívať, 1 - Používať	0	02	Káblový diaľkový ovládač
			Použitie automatického režimu	0 - Nepoužívať, 1 - Používať	1	03	Káblový diaľkový ovládač
			Zobrazenie teploty	0 - Nastavenie teploty 1 - Izbová teplota 2 - Relatívna teplota 1)*	0	04	Káblový diaľkový ovládač
	5	Kompenzácia izbovej teploty 2)*	Referencia regulácie teploty	-9 ~ 40 °C	Teplota aktuálneho senzora	01	Káblový diaľkový ovládač
			Hodnota kompenzácie teploty	-9,9 ~ 9,9 °C	0	02,03	Káblový diaľkový ovládač
	6	Počet pripojených jednotiek	Počet interiérových jednotiek	0 až 16	0	01	Žiadne
	7	Jednotka prírastu/úbytku teploty (len °C)		0 - 1 °C, 1 - 0,5 °C, 2 - 0,1 °C	0	01	Káblový diaľkový ovládač
	0	Nastavenie výrobnnej možnosti		0 - Nezmenený, 1 - Výrobné nastavenie	0	01	Žiadne
2	1	Softvérový kód	Softvérový kód	Žiadne	01~03	Žiadne	
	2	Verzia softvéru	Verzia softvéru	Žiadne	01~03	Žiadne	
4	Adresa interiérovej jednotky/nastavenie možnosti/kontrola 3)*	1	Nastavenie cieľovej adresy	Cieľová adresa interiérovej jednotky (príklad: 20 02 1F)	Zobraziť hlavný	01~03	Žiadne
		2	Nastavenie/kontrola hlavnej adresy	0~4F (v hexadecimálnych znakoch)	Hlavná adresa cieľa	01	Žiadne
		3	Nastavenie/kontrola adresy RMC	0x00 až 0xFE 4)*	Cieľ adresy RMC	01	Žiadne
		4	Nastavenie/kontrola základných možností	Kód možnosti	Základná možnosť cieľa	01~20 5)*	Žiadne
		5	Nastavenie/kontrola možnosti inštalácie	Kód možnosti	Možnosť inštalácie cieľa	01~20 5)*	Žiadne
		6	Nastavenie/kontrola možnosti inštalácie (2)	Kód možnosti	Možnosť cieľa inštalácie (2)	01~20 5)*	Žiadne
		7	Nastavenie adresy MCU/portu	Adresa MCU (00 až 15) Adresa portu (A až F)	Adresa MCU cieľa	01~02	Žiadne

SLOVENČINA-16



Hlavná ponuka	Vedľajšia ponuka	Popis funkcie		Hodnota nastavenia		Strana	Miesto uchovania
				Hodnota	Predvolené nastavenie		
5	2	Nastavenie/kontrola teploty výtlaku interiérovej jednotky 2)*	Používanie regulácie teploty výtlaku	0 - Nepoužívať, 1 - Používať	0	01	Vnútná jednotka
			Teplota chladiaceho výtlaku	8 - 18 °C	15	02	Vnútná jednotka
			Teplota vykurovacieho výtlaku	30 - 43 °C	38	03	Vnútná jednotka
	3	Nastavenie/kontrola teploty výtlaku duktú na čerstvý vzduch interiérovej jednotky 2)*	Teplota chladiaceho výtlaku	13 - 25 °C	18	01	Dukt čerstvého vzduchu interiérovej jednotky
			Teplota vykurovacieho výtlaku	18 - 30 °C	25	02	Dukt čerstvého vzduchu interiérovej jednotky
	4	Nastavenie/kontrola teploty výtlaku AHU interiérovej jednotky 2)*	Používanie regulácie teploty výtlaku	0 - Nepoužívať, 1 - Používať	0	01	AHU interiérová jednotka
Teplota chladiaceho výtlaku			8 - 25 °C	15	02	AHU interiérová jednotka	
Teplota vykurovacieho výtlaku			18 - 43 °C	38	03	AHU interiérová jednotka	
7	1	Nastavenie/kontrola zobrazenia hlavného modulu	Nastavenie/kontrola zobrazenia hlavnej interiérovej jednotky	Adresa zobrazenia hlavnej interiérovej jednotky (príklad: 20 02 1F)	Zobrazenie hlavnej interiérovej jednotky	01~03	Žiadne
	2	Nastavenie/kontrola hlavného režimu interiérovej jednotky	Kontrola režimu hlavnej interiérovej jednotky	Adresa hlavnej interiérovej jednotky (príklad: 20 02 1F)	žiadne	01~03	Žiadne
	3	Nastavenie/kontrola hlavného režimu interiérovej jednotky	Nastavenie režimu hlavnej interiérovej jednotky 6)*	0 - Nepoužíva sa, 1 - Používa sa, 2 - Uvoľniť 7)*	žiadne	01	Žiadne
8	1	Nastavenie stavu automatického objemu vzduchu		1	0	01	Vnútná jednotka
	2	Operácia automatického objemu vzduchu		1	0	01	Vnútná jednotka
	3	Nastavenie napätia automatického objemu vzduchu		1	2	01	Vnútná jednotka
0	1	Reset	Výrobné nastavenie	1	0		Žiadne
	2		Hlavný reset napájania 8)*	1	0		Žiadne
	3		Reset exteriérových jednotiek	1	0		Žiadne

1)* Relatívna teplota znamená, že káblový diaľkový ovládač len zobrazuje nárast alebo pokles teploty (± 3) v porovnaní s referenčnou teplotou. Referenčná teplota je určená požadovaným nastavením teploty druhého ovládača.

(Príklad: DMS nastavené 24 °C (75 °F) → 24 °C (75 °F) je referenčná teplota. Káblový diaľkový ovládač zobrazuje hodnotu „0“)

2)* Pri nastavovaní a kontrole v servisnom režime je povolená len jednotka teploty Celzium.

V prípade teploty vo Fahrenheitoch musíte pred nastavením a kontrolou funkcie najskôr previesť teplotu na stupne Celzia.

3)* Pri nastavení adresy/možnosti môžete nastaviť cieľovú jednotku výberom podponuky 1.

SLOVENČINA-17



Inštalácia/servisný režim káblového diaľkového ovládača

4)* RMC(1) : 0~F/RMC(2): 0~F (hexadecimálne znaky)

Keď je RMC(1) nastavené ako F, nastavenie RMC(2) je dostupné len do E. (RMC(1): Skupinový kanál, RMC(2): Skupinová adresa)



POZNÁMKA

- Hlavná adresa interiérovej jednotky sa zobrazí a zadáva sa v hexadecimálnych znakoch. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.

Hexadecimálne	Desiatkové	Hexadecimálne	Desiatkové	Hexadecimálne	Desiatkové	Hexadecimálne	Desiatkové	Hexadecimálne	Desiatkové
00	0	10	16	20	32	30	48	40	64
01	1	11	17	21	33	31	49	41	65
02	2	12	18	22	34	32	50	42	66
03	3	13	19	23	35	33	51	43	67
04	4	14	20	24	36	34	52	44	68
05	5	15	21	25	37	35	53	45	69
06	6	16	22	26	38	36	54	46	70
07	7	17	23	27	39	37	55	47	71
08	8	18	24	28	40	38	56	48	72
09	9	19	25	29	41	39	57	49	73
0A	10	1A	26	2A	42	3A	58	4A	74
0B	11	1B	27	2B	43	3B	59	4B	75
0C	12	1C	28	2C	44	3C	60	4C	76
0D	13	1D	29	2D	45	3D	61	4D	77
0E	14	1E	30	2E	46	3E	62	4E	78
0F	15	1F	31	2F	47	3F	63	4F	79

5)* Kódy možnosti obsahujú spolu 24 číslic. Nastaviť môžete šesť číslic naraz s rozlišovaním podľa čísla.

- Stlačením tlačidla **[Fan] (Ventilátor)** prejdite na ďalšiu stránku.



UPOZORNENIE

- Nastavenie možnosti interiérovej jednotky je v rozsahu od SEG1 do SEG24.

- SEG1, SEG7, SEG13, SEG19 sa nedajú nastaviť a nezobrazia sa.

- SEG2 je typ možnosti a nedá sa nastaviť.

- Každý SEG sa zobrazuje na príslušnej stránke nižšie:

- . SEG2 až SEG6 : Strana1 až Strana5


- . SEG8 až SEG12 : Strana6 až Strana10

- . SEG14 až SEG18 : Strana11 až Strana15


- . SEG20 ~ SEG24 : Strana16 ~ Strana20

- Stlačením tlačidla **[Fan] (Ventilátor)** prejdite na ďalšiu stránku.


	Strana1	Strana2	Strana3	Strana4	Strana5		Strana6	Strana7	Strana8	Strana9	Strana10
SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12
0	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X
	Strana11	Strana12	Strana13	Strana14	Strana15		Strana16	Strana17	Strana18	Strana19	Strana20
SEG13	SEG14	SEG15	SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23	SEG24
2	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X



<SEG 2>



<SEG 3>




<SEG 4>

SLOVENČINA-18



- 6)* Nastavenie je dostupné vtedy, keď je dostupné pripojenie 1 interiérovej jednotky a kým interiérová jednotka nie je v prevádzke.
- 7)* Pri nastavovaní režimu hlavnej interiérovej jednotky môžete vidieť č.0 (nepoužíva sa) a č.1 (používa sa).
Pri nastavovaní režimu hlavnej interiérovej jednotky vyberte č.1 (používa sa). Nastavenie režimu hlavnej jednotky môžete uvoľniť nastavením č.2 (uvoľniť).
- 8)* Hlavný reset napájania je nastavenie nevyhnutné na prívod optimalizovanej elektrickej energie ku káblovému diaľkovému ovládaču, keď je ku káblovému diaľkovému ovládaču pripojených niekoľko interiérových jednotiek v skupine.

Príklad nastavenia inštaláčného/servisného režimu

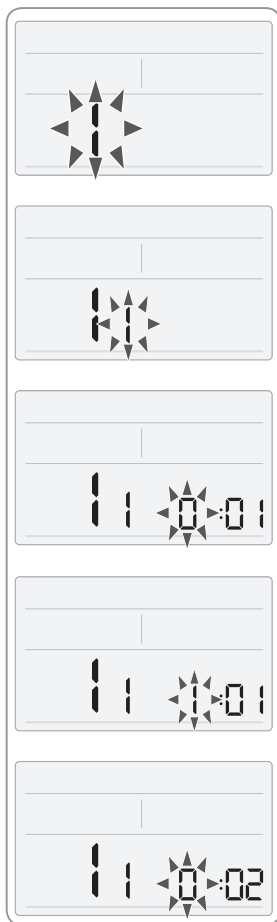

1. Stlačte pravý horný roh (skryté tlačidlo) displeja, podržte ho dlhšie ako 3 sekúnd a pustite ho. Potom môžete stlačiť tlačidlá [+]/[-] a vybrať č.3 a stlačiť tlačidlo [OK].
- Zobrazí sa hlavná ponuka. Stláčajte tlačidlá [+]/[-] a vyberte č.1.
2. Stláčaním tlačidla [**Mode**] (Režim) vyberte číslo, ktoré bude nastavené.
- Stláčajte tlačidlá [+]/[-] a vyberte č.1.
3. Stláčaním tlačidla [**Mode**] (Režim) prejdite na fázu nastavenia dát.
- Keď prejdete do fázy nastavenia, zobrazí sa aktuálna hodnota nastavenia.
4. Stláčajte tlačidlá [+]/[-] a vyberte č.1.
- Možnosť káblového diaľkového ovládača sa nastaví z možnosti chladenia a vykurovania na možnosť len chladenie.
5. Stláčaním tlačidla [**Fan**] (Ventilátor) vyberte stranu č.2 a potom stláčaním tlačidiel [+]/[-] vyberte č.0
- Možnosť káblového diaľkového ovládača sa nastaví na nepoužívanie káblového diaľkového ovládača.
6. Stláčaním tlačidla [**OK**] uložte aktuálne nastavenia.
- Ak chcete prejsť do normálneho režimu bez uloženia nastavení, stlačte tlačidlo [**Cancel**] (Zrušiť) a podržte ho dlhšie ako tri sekundy.





SAMSUNG

